

() 150
()

()
2021 6

1		2
2		7
3		19
4		22
5		28
6		31
7		35
8		37

1

2019 ()

() 5000

150 7

() 150 ()

2020 9 21

< () 150 ()

> ([2020]54)

2

(682)

([2017]4) ()

()


([2017]4) () 150

()

1

150

()

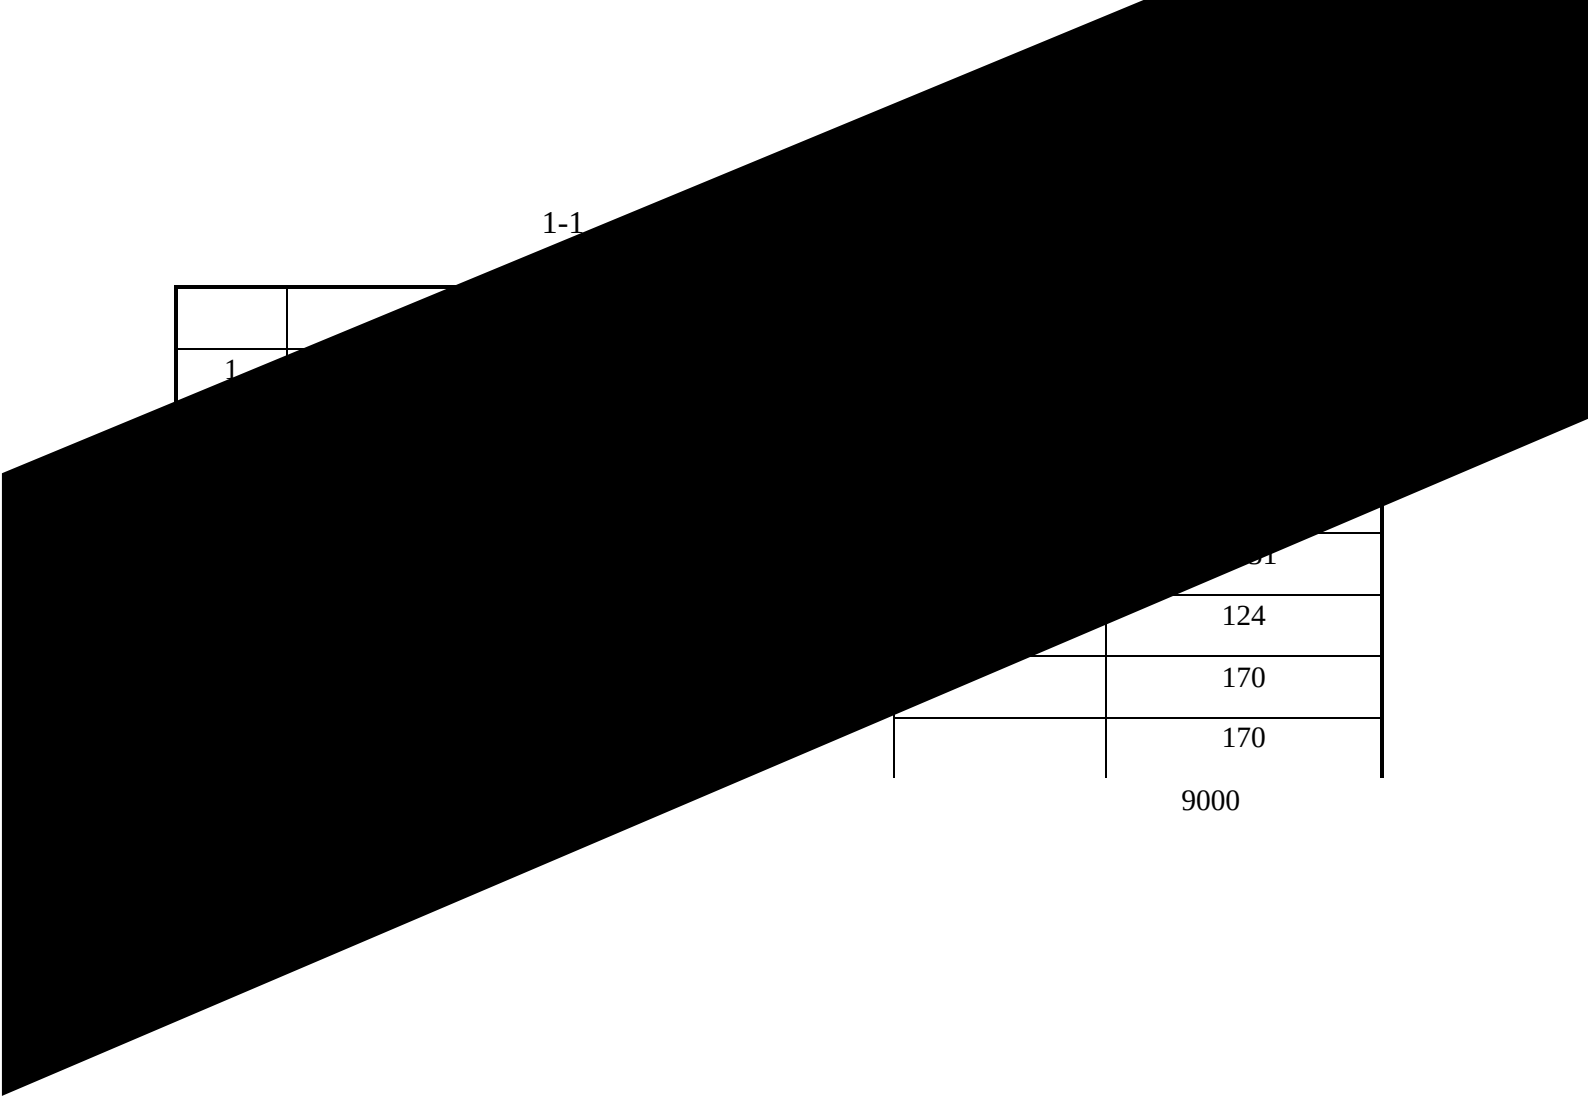

--

1-3

1	4000t/d		[2005]55	2005.2.5	[2007]42	2007.11.30

(GB3096-2008) 3

1-5

1-5

dB(A)

	65	55	GB12348-2008 3

(GB18599-2001)

(3)

12.43t/a

24.86t/a

2017

(25.92)

2

()

150

()

(20)

5000

13317m²

150

(1)

111.82569 °

31.75083 °


2-1



2-1

(2)

2-2

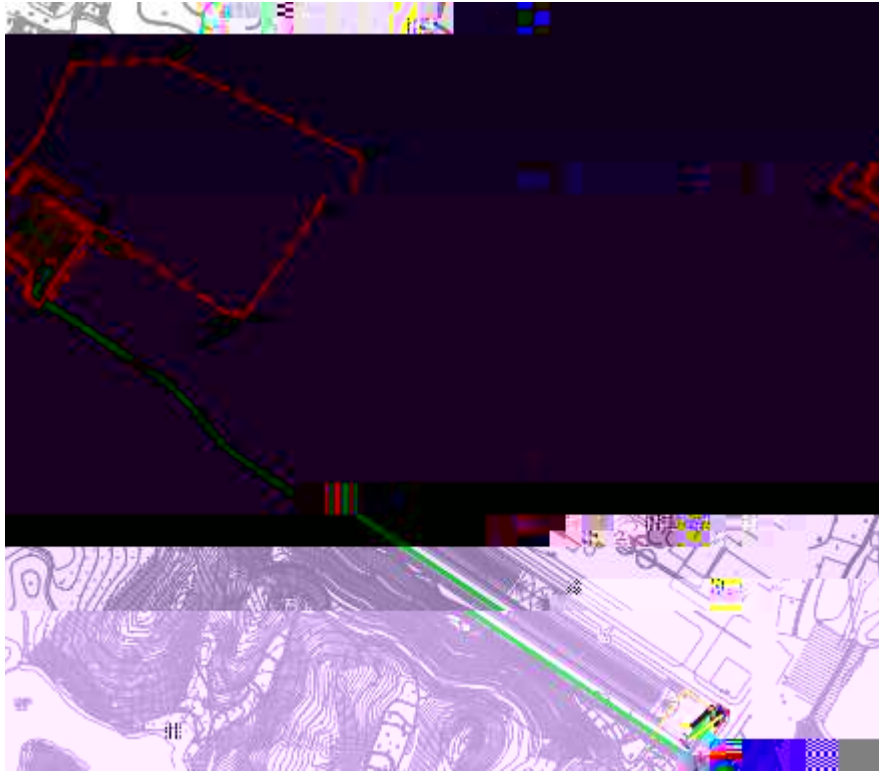

2-2

(3)

150

2-1

2-1

5 16 mm	~45		
16~31.5mm	~83		
0~5mm	~22		

(4)

13317m²

150

2-2

2-2

		4	12500t		

10kV 50HZ

		1200t/h 90kW		
2		80mm 31.5mm 70% 700t/h 500kW	1	1
3		700t/h 90kW	1	1
4		200t/h	7	7
5		63177m ³ /h	1	1 66960m ³ /h
6		63177m ³ /h	1	2





150

()

2-4

2-4

(7)

15

300


8

(1)

120m³/d


3.0t/d

(2)

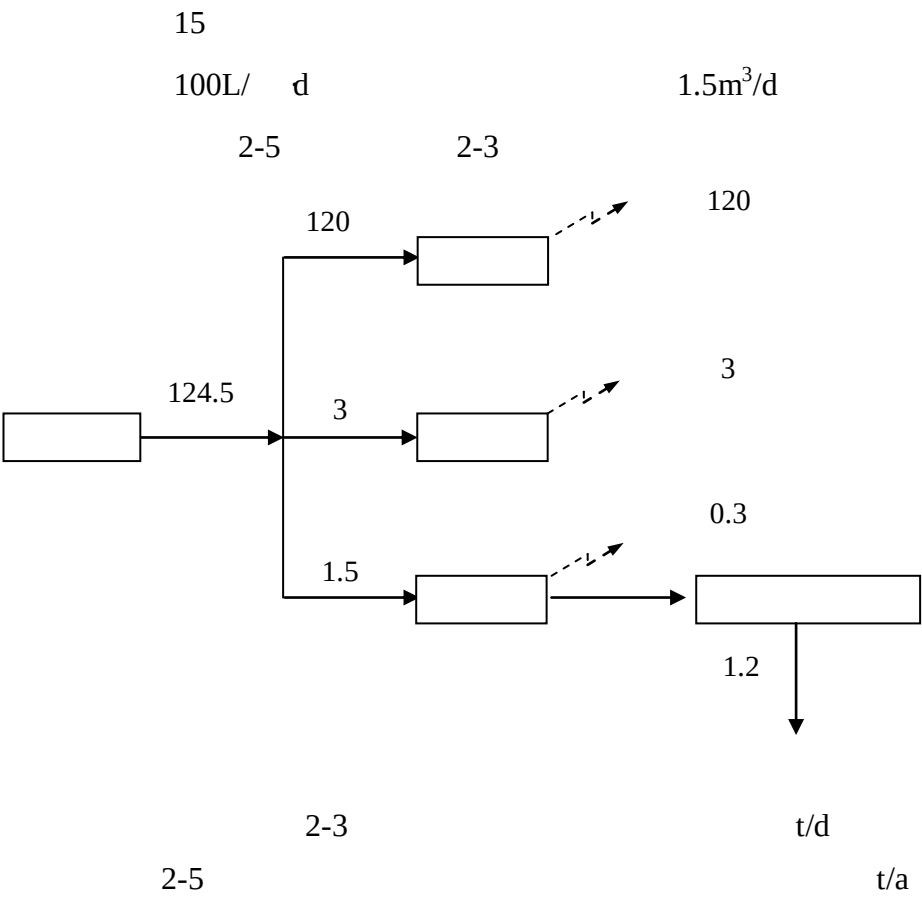

	120	120	0	/	
	3	3	0	/	
	1.5	0.3	1.2		
	124.5	123.3	1.2	/	/

20mm

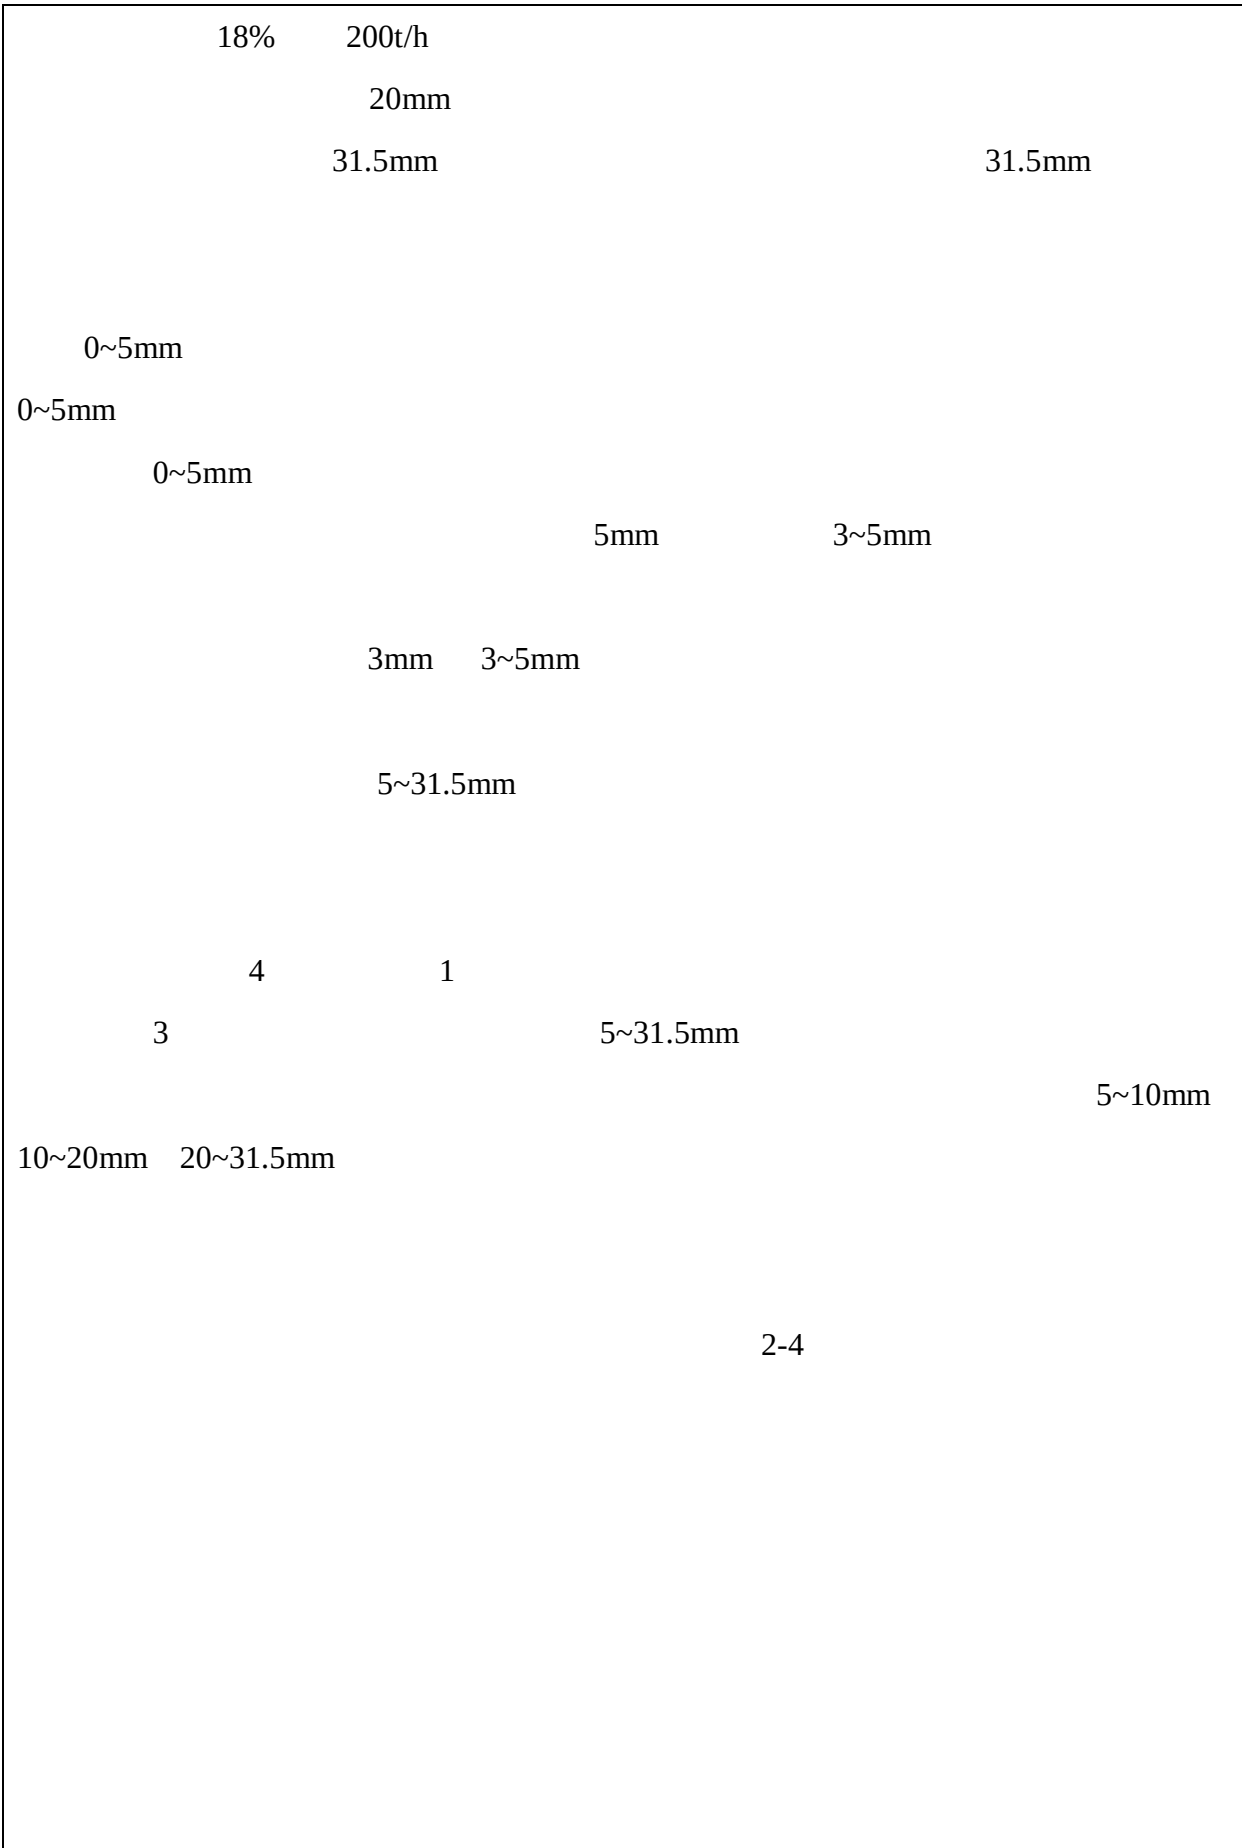

(1)

12

2

18m

1

18m

5

5

4

(2)

15m³/h

36000t/a(8h/d)

3.0t/d

900m³

100L

15

300

450m³/a

80%


360m³/a

COD BOD₅

(3)

65-95dB(A)


(4)

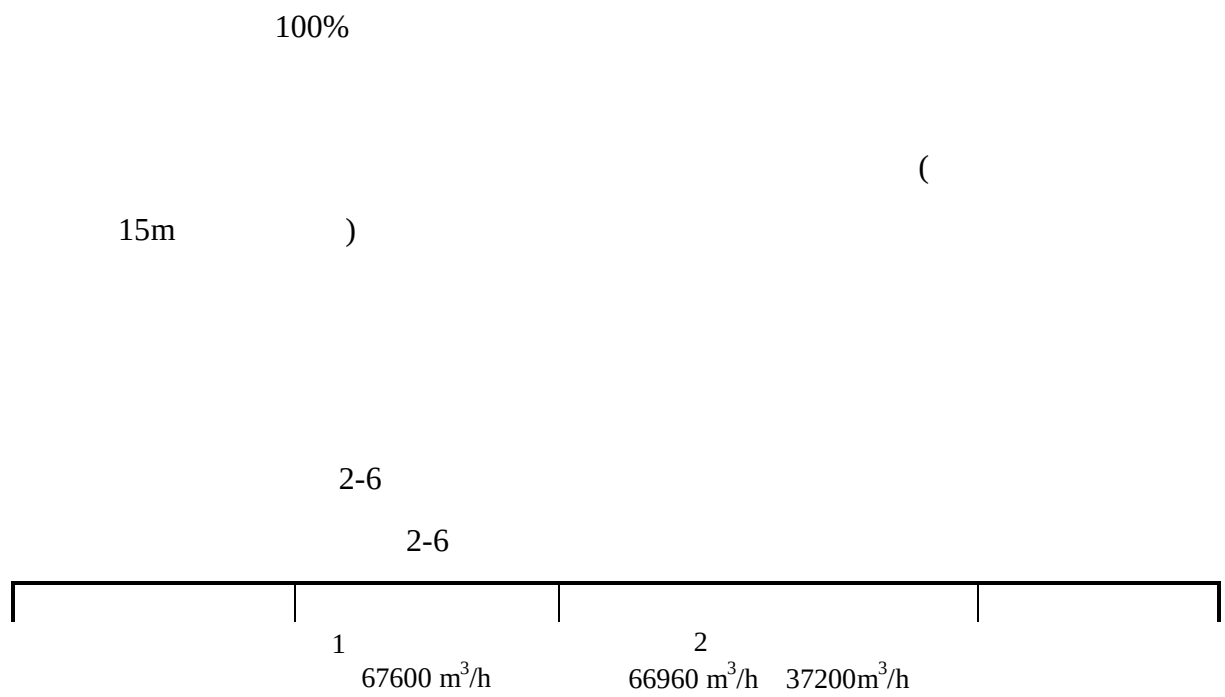

(
2015 52)

3

(1)

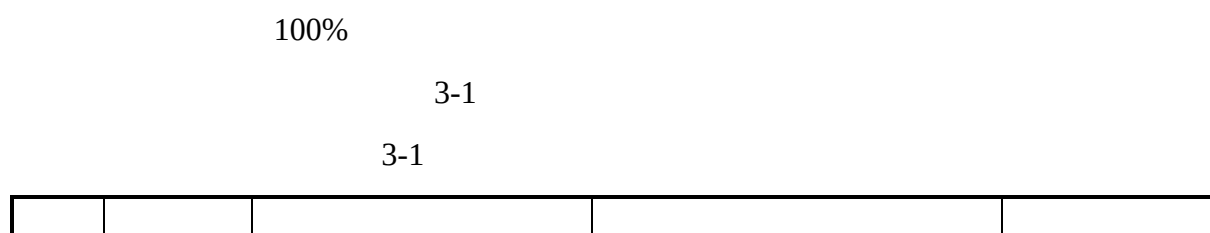

	5	0
	141	135

(GB4915-2013)	12 15m

4

(1)

2018 254 72.2%
3.7% PM₁₀ 76ug/m³ PM_{2.5} 42ug/ m³ 8
183ug/ m³ GB3095-2012
SO₂ NO₂ PM₁₀
(GB3095-2012)
(GB3838-2002)

(2)

() 150
() (20)
5000 13317m²
150

(1)

10

15m

8880t/a

10mg/m³

8.88t/a

(2)

98

177.6t/a

2%

3.55t/a

GB8978-1996

65~95dB(A)

1m

75dB(A)

8871.12t/a

2.25t/a

100%

(3)

0.79%

9.13%

(2018 22)
450m

SS COD NH₃-N

()

4000t/d

()

COD 24mg/l BOD₅ 6mg/l NH₃-N 0.92mg/l 0.21mg/l

100%

(5)

() 150

() (20)

ñ ò

(1) 150

13317m²

5000 150

(2)

1

1

15m

3 5 15m

(GB4915-2013) 2

2

3

(GB12348-2008)3

4

“

g

5

() 150 ()
)

(1




5-1

5-2

5-2





2021 3 11 -12 2021 5 28 -29 () 150
()

6-1

6-1

	()		
2021 3 11	4725t	4500t	90%
2021 3 12	4988t	4750t	95%
2021 5 28	4988t	4750t	95%
2021 5 29	5040t	4800t	96%
94%			

6-2~6-4

6-2

mg/m³

							m
2021/5/28	1#	m/s		17.6	18.2	18.0	20
				28	29	29	
				3.6	3.7	3.7	
		m³/h		51367	52944	52363	
			mg/m³	5	6	6	
			Kg/h	0.257	0.318	0.314	
			m/s	14.1	14.0	14.1	

3#

32

			Kg/h	0.048	0.048	0.036		
	4#	m/s		15.3	15.2	16.1	32	
				30	31	31		
				3.7	3.6	3.7		
		m³/h		9208	9130	9102		
			mg/m³	4	4	4		
			Kg/h	0.037	0.037	0.036		
2021/5/29	1#	m/s		17.9	17.9	17.9	20	
				29	29	29		
				3.7	3.6	3.6		
		m³/h		52434	52279	52470		
			mg/m³	6	6	6		
			Kg/h	0.315	0.314	0.315		
	3#	m/s		14.1	14.0	14.1	32	
				38	38	38		
				3.8	4.1	3.9		
		m³/h		11954	11834	11938		
			mg/m³	4	6	4		
			Kg/h	0.048	0.071	0.048		
								m
2021/5/29	4#	m/s		15.1	15.0	15.0	32	
				29	29	29		
				3.6	3.6	3.7		
		m³/h		9078	9000	9015		
			mg/m³	4	4	4		
			Kg/h	0.036	0.036	0.036		
6-2		4~6mg/m³						

(GB4915-2013) 2 (10mg/m³)

6-3 mg/m³

		(mg/)					
				m/s		kPa	
		0.317		2.1	20.0	100.93	

2021/3/11

A1

E111 49'24.69"

N31 45'10.94"

			0.584		2.7	19.0	100.78	
--	--	--	-------	--	-----	------	--------	--

6-3

0.284~0.717mg/m³ (GB4915-2013) 3

6-4

--	--	--	--

N1 1m 2021/3/11

E111 ʘ9'23.07"

N31 ʘ5'10.42"

2019 7

2020 9 21

< () 150 ()

> ([2020]54)

7-1

		()
1	<p>1</p> <p>15m</p> <p>1 3</p> <p>5</p> <p>15m</p> <p>(GB4915-2013) 2</p>	12
2	(GB8978-96)	

3	(GB12348-2008)3	
---	-----------------	--

4

100%

(GB18597-2001)(2013)

8

() 150
()
(20) 5000 13317m²

150

(1)

ñ ò

150

()

()

() () (): ñ ò (

华新水泥(襄阳)有限公司年产150万吨环保骨料生产线项目(一期)

竣工环境保护验收现场检查意见

2021年7月2日,华新水泥(襄阳)有限公司(建设单位)及邀请的2名专家组成验收组(名单附后),对“华新水泥(襄阳)有限公司年产150万吨环保骨料生产线项目(一期)”竣工环境保护验收进行现场检查。验收组现场勘察项目外围周边环境及项目实施情况和环保设施的建设、运行情况,听取项目竣工环境保护验收监测报告的汇报,经查阅讨论,形成验收现场检查意见如下:

一、存在问题的整改要求与建议:

企业进一步完善环境管理机构 and 制度建设,专人负责企业环保设施正常运行及生产现场环境保护管理,完善厂内各环保设施、排放口、危废间等标识标牌。

二、验收监测报告须完善的内容

1、核实项目实际建设与环评及批复内容的变更情况,明确变更性质。梳理企业现有环境问题,明确整改措施和管理要求。

2、明确企业前期项目验收存在问题的整改情况说明及本期项目依托前期项目生产及环保设施的可靠性;补充排污许可手续作附件。

3、按验收监测期间企业实际生产记录核定验收监测工况,并以此结合环评核算项目排放总量的相符性。

4、完善厂区及项目平面布置图,标识本项目环保设施、排放口位置并补充照片,补充项目粉尘收集管线连接示意图。

验收组:

刘 强 王 强