




1632512050021



云南天籁环保科技有限公司

检 测 报 告

委托单位
检测项目

天籁环保科技有限公司自行检测（2021年上半年）

化新红煤水泥（昆港）有限公司

委托

委托检测

云南天籁

天
S
天籁环检字[2021]1021号

云南天籁环保科技有限公司



5. 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.1 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.2 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.3 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.4 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.5 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.6 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.7 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.8 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.9 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.10 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.11 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.12 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.13 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.14 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.15 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.16 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

5.1.1.17 项目营运期主要污染源及污染物排放情况

一、样品基本情况

表1 有组织废气样品基本情况

样品名称		采样地点	
样品类型	有组织废气	检测方式	固定采样

表2 检测项目、方法及标准、分析设备情况表

检测项目	类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	设备型号
颗粒物	有组织废气	颗粒物	重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气综合测试仪	JL99
				SQP 电子天平	JL6

三、检测结果

1、有组织废气检测结果

表2、G1：水泥磨收尘器废气检测结果

检测结果 (2023.06.18)				
检测时间: 2023.06.18 15:00				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测风速: 1.2m/s				
检测气压: 101.3kPa				
检测高度: 30m				
检测直径: 2.5m				
检测面积: 4.9087m²				
检测结果: 合格				
备注: 本次检测为日常监测, 结果符合标准要求。				
检测单位: 云南天镜环保科技有限公司				
检测日期: 2023.06.18				
检测地点: 水泥磨收尘器出口				
检测人员: 张三				
审核人员: 李四				
检测仪器: 烟尘测试仪				
检测标准: GB 16297-1996				
检测频次: 1次				
检测天气: 晴				
检测温度: 25℃				
检测湿度: 60%				
检测				

表 5. G35 除尘器收尘器(2) 废气检测结果
检测结果 (2021.05.11)

1. 粉尘(总) 平均动压: 13.01kPa	2. 粉尘(总) 平均动压: 236Pa
3. 粉尘(总) 平均温度: 38.05℃	4. 粉尘(总) 平均温度: 17.55℃

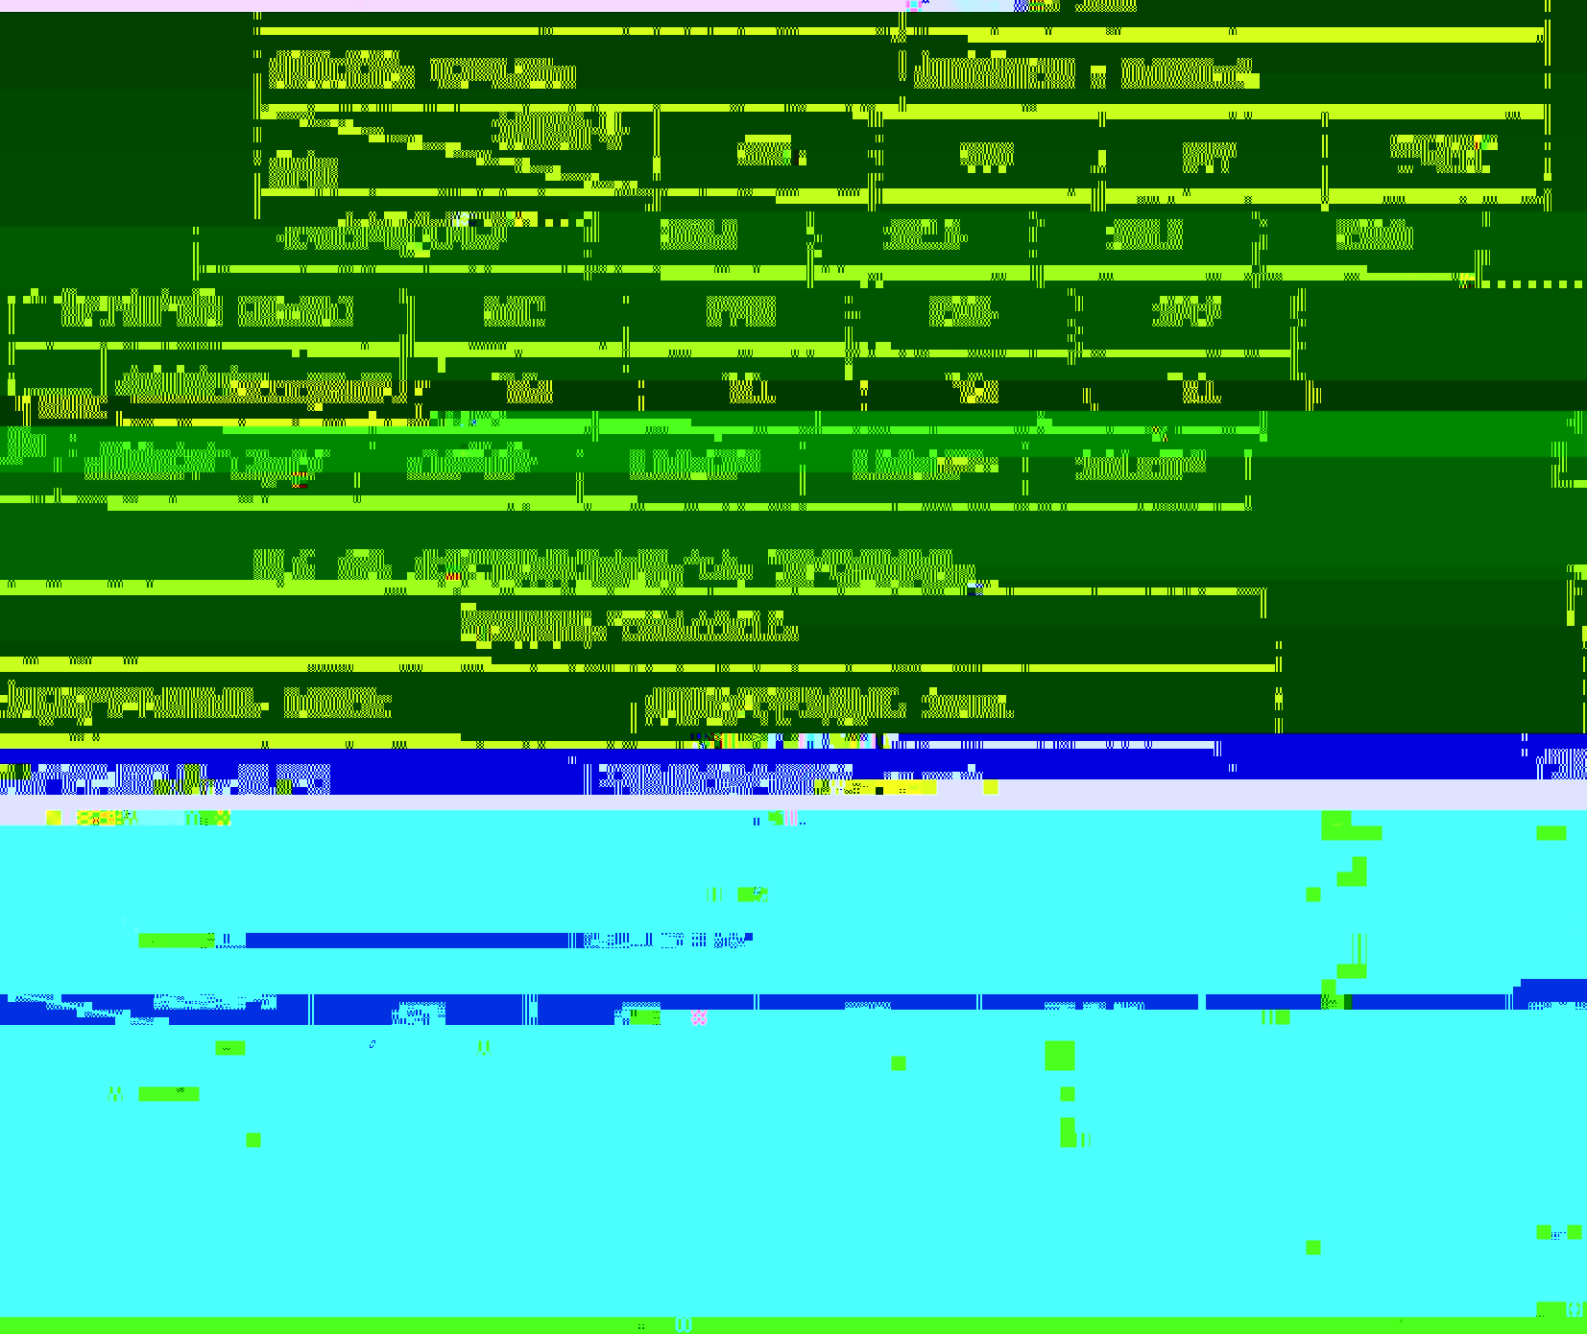


表 7: G5: 水泥散装站收尘器(4) 废气检测结果

检测结果 (2021.05.11)	
检测时间: 2021.05.11	检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测项目	检测结果	标准限值
颗粒物	0.001	0.01
二氧化硫	0.001	0.01
氮氧化物	0.001	0.01
一氧化碳	0.001	0.01
氨	0.001	0.01
非甲烷总烃	0.001	0.01
臭气浓度	0.001	0.01
噪声	0.001	0.01
振动	0.001	0.01
辐射	0.001	0.01
其他	0.001	0.01

检测时间: 2021.05.11

检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测项目: 颗粒物

检测结果: 0.001

标准限值: 0.01

检测方法: gravimetric

检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测方法: gravimetric

检测时间: 2021.05.11

检测方法: gravimetric

检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测方法: gravimetric

检测项目: 二氧化硫

检测结果: 0.001

标准限值: 0.01

检测方法: gravimetric

检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测方法: gravimetric

检测时间: 2021.05.11

检测方法: gravimetric

检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测方法: gravimetric

检测项目: 氮氧化物

检测结果: 0.001

标准限值: 0.01

检测方法: gravimetric

检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测方法: gravimetric

检测时间: 2021.05.11

检测方法: gravimetric

检测地点: 水泥散装站收尘器(4)

检测方法: gravimetric

表 9 G7：1#水泥包装机收尘器 废气检测结果

检测结果（2021.05.11）	
烟(气)平均静压：-0.07kPa	烟(气)平均动压：209Pa
烟(气)流量：1.2m³/min	烟(气)流速：1.2m/s

滤膜编号	585	586	587	平均值	指标
------	-----	-----	-----	-----	----

表 11 G0-24 水泥包装机收尘器 废气检测结果

检测结果 (2021.05.11)	
烟(尾)气平均静压: -0.031Pa	烟(尾)气平均动压: 206Pa
烟(尾)气平均温度: 38.4℃	平均烟(尾)气流速: 16.1m/s
烟(尾)气平均含尘量: 3.00%	测点高度: 16m

测点编号 (m)	001	002	003	004	005
标准烟流量 (Nm ³ /h)	25220	2756	26306	275761	

表 12 G10-360t 装车机收尘器 废气检测结果

检测结果 (2021.05.12)	
烟(尾)气平均温度: 38.4℃	平均烟(尾)气流速: 16.1m/s
烟(尾)气平均含尘量: 3.00%	测点高度: 16m

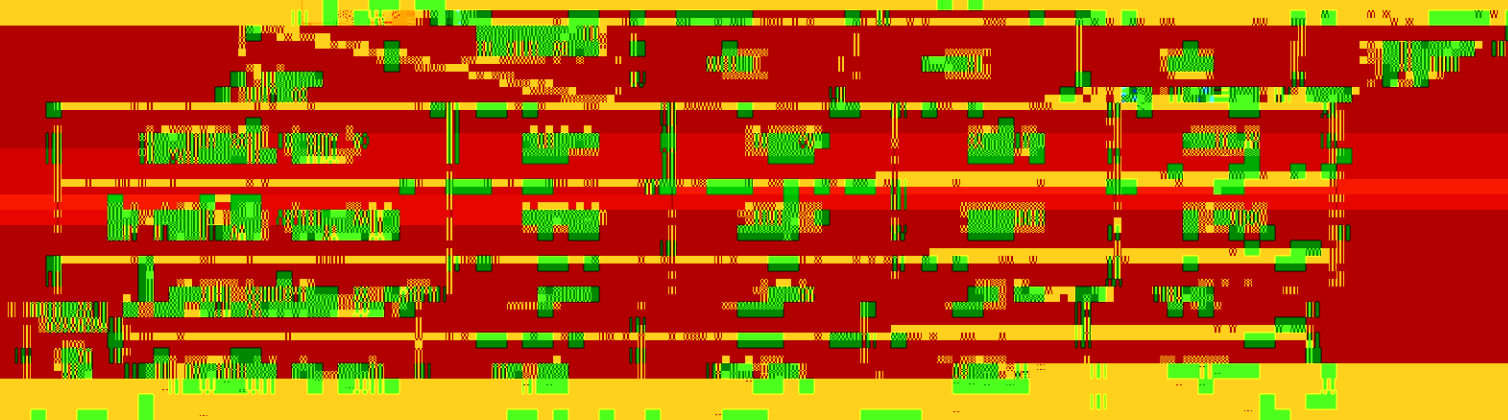


表 13 G11-3#水泥包装机收尘器 废气检测结果

指标	624	625	626	平均值
标况体积 (NL)	417.0	419.2	415.2	417.1
标干烟气量 (Nm ³ /h)	8722.8	8701.1	8600.2	8674.7
颗粒物				
实测浓度 (mg/Nm ³)	11.5	11.8	12.2	11.8
排放速率 (kg/h)	1.00	1.03	1.06	1.03

1.3

1.3

表 14 S05-2#炉收尘器 废气检测结果

检测结果 (2021.05.12)

烟(尾)气平均静压: 0.02kPa	烟(尾)气平均动压: 253Pa
烟(尾)气平均温度: 62.18℃	平均烟(尾)气流速: 18.8m/s
烟(尾)气平均含氧量: 5.07%	烟囱高度: 230m
烟道直径: 1.5m	烟道截面积: 1.7671m ²

指标	624	625	626	平均值
标况体积 (NL)	417.0	419.2	415.2	417.1
标干烟气量 (Nm ³ /h)	8722.8	8701.1	8600.2	8674.7
颗粒物				
实测浓度 (mg/Nm ³)	11.5	11.8	12.2	11.8
排放速率 (kg/h)	1.00	1.03	1.06	1.03

附件

	
检验检测机构 资质认定证书	
证书编号: 152512050021	
名称: 云南天籁环保科技有限公司	
地址: 云南省昆明经开区出口加工区 A4-6-2 地块现代国际综合物流 中心 2 号子楼 3 层 303 室 (650217)	
根据检测结果, 特此证明: 资质认定合格, 经检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权签字人见证书附表。	
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律責任由云南。	
天籁环保科技有限公司 承担。	

编制: 王 强 强 日期: 2021 年 7 月 9 日
审核: 刘 月 梅 日期: 2021 年 7 月 9 日

