CMA
152512050081

正本

检测报告

[redacted]检测专用章

检 测 报 告

1、报告无“CMA”章、“云南环绿环境检测技术有限公司检测专用章”无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、核核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。

[redacted]

[redacted]检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的[redacted]用

[redacted]检测结果及提供的相关报告负责[redacted]提供的信息为前提，若委托方提供信息有[redacted]错误

二、检测条件

2.1 工况条件

类别	气压（kPa）	气温（℃）	湿度（%）	风速（m/s）	风向	天气
现场	79.8～80.6	18.3～25.8	42～54	2.2～2.7	西南	晴

2.2 检测条件

按照国家环境保护总局南京环境监测技术有限公司质量体系规定的检测范围及限制要求进行分析检测。

三、技术说明：

表2 检测项目、方法、设备和人员一览表

检测项目	检测依据/标准名称	检测仪器设备名称/型号	设备编号	检测人员
烟气参数（温度、流量）	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及GB/T 16157-1996修改单	崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪（HL-19、HL-78）	HL-257	杨拾然 蔡余武 李勤
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物 HJ 836-2017	崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪（HL-19、HL-78）	HL-257	李勤 文国清

检 测 报 告

检测项目	检测依据/方法名称	检测仪器设备名称/型号	设备编号	检测人员	最低检出限
				李勤	

检测点位	日期	序号	时间	温度(℃)	标杆流量(L/min)
		1	15:23-15:38	157.2	225119
		2	15:47-16:02	155.9	222965


检 测 报 告


放口◎2	2022/3/4	12:31-12:46	FKLW20220222008-2-1-4	5.7
		12:49-13:04	FKLW20220222008-2-1-5	6.3
		13:07-13:22	FKLW20220222008-2-1-6	5.8

表3-5 有组织废气检测结果一览表

检测点位	日期	序号	时间	温度	标况流量

附件 1：检测点位示意图

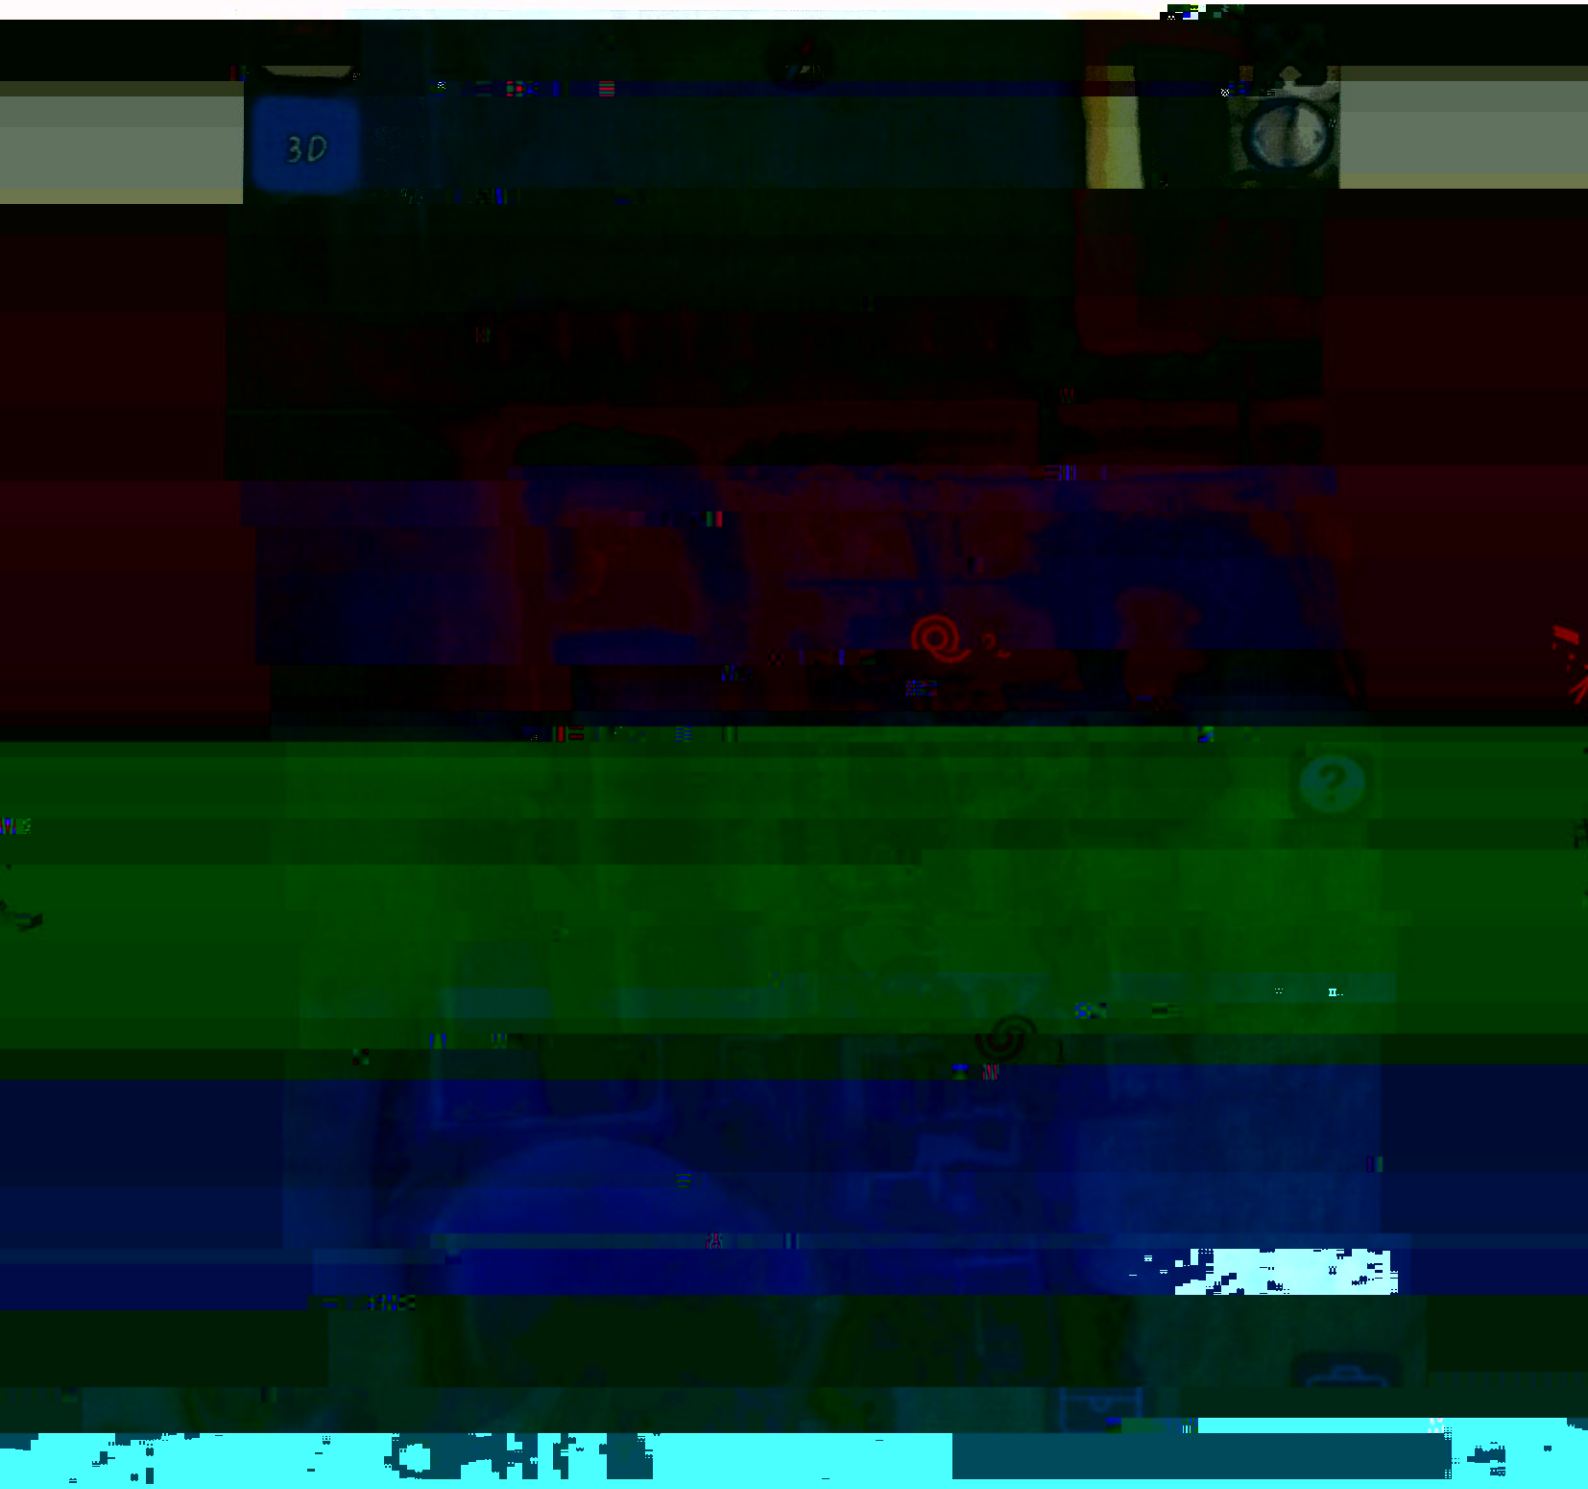

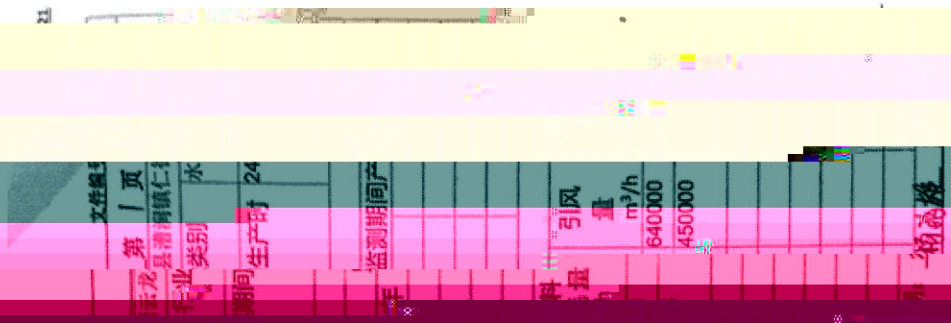
第 1 页
监测期间
引风量 m³/h
640000
450000

在线比对监测：

1、参比方法及评价标准

（1）参比方法

以《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定》（HJ 836-2017）为参比方法，对待测

气态污染物（CMS）			过±6 μmol/mol（17mg/m³）
		排放浓度≥250 μmol/mol（	时，相对准确度
		排放浓度≤20 μmol/mol（	时，绝对误差不超过±6 μmol/mol（12mg/m³）
	颗粒物	颗粒物	排放浓度>200mg/m³时，相对误差不超过±15%
			100mg/m³<排放浓度≤200mg/m³时，相对误差不超过20%
			50mg/m³<排放浓度≤100mg/m³时，相对误差不超过±
			20mg/m³<排放浓度≤50mg/m³时，相对误差不超过±
			10mg/m³<排放浓度≤20mg/m³时，绝对误差不超过6mg/m³
			排放浓度<10mg/m³时，绝对误差不超过±
	氧气（CMS）	O_2	准确度	>5.0%时，相对准确度≤15%
				≤5.0%时，绝对误差不超过±1.0%
	温度（CMS）	温度	准确度	绝对误差不超过±3℃

2、现场检测条件

（1）现场比对监测在一天内完成；

（2）现场监测期间生产设备运行正常，固定污染源烟气连续监测系统（CEMS）运行稳定；

（3）参比方法与烟气CEMS同时进行采样测试；

（4）参比方法测定颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气参数（包括温度、含氧量）

其采样位置和采样点按照《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试

具体位置和采样点按照《固

3.1 监测结果

表 2 颗粒物[illegible]烟气参数（温度、标杆流量）监测比对结果

[illegible]点：[illegible]

CEMS 生产厂：[illegible]

CEMS 型号、编号：RBV-DUST（颗粒物）　　CEMS 原理：背散射法（颗粒物）

CEMS 生产厂：日本岛津 （温度）

CEMS 型号、编号：RBV-TPF（温度）　　CEMS 原理：铂电阻法（温度）

监测位置：窑头冷却机排放口②

参比方法仪器生产厂：青岛崂山应用技术研究所

型号、编号：崂应 3012H 型、HL-78

参比方法原理（颗粒物）：重量法（皮托管平行采样法、采用微电脑和高精度微差压传感器，进行流量跟踪采样。）

参比方法原理（温度）：利用热电[illegible]

标杆流量（m³/h）		/

表 2 颗粒物与烟气参数（流速、温度、湿度）监测比对结果

监测地点：大理白族自治州三营[illegible]

颗粒物 CEMS/流速 CMS/温度 CMS/湿度 CMS 准确度检测

参比方法：													CEMS
[illegible]													
[illegible]		225820	/	/	4	16:35-16:50	4	0.49	138.7	3.5	/	155.8	/
[illegible]		228780	/	/		16:59-17:14	5	0.72	137.5	5.2	/	155.1	/
[illegible]		228600	/	/	日	17:25-17:40	6	0.55	140.0	3.9	/	155.6	/
[illegible]													
流速平均值（ ）													
155.1	温度平均值（℃）											155.6	
/	湿度平均值（%）											/	
226720	标杆流量平均值（ ）											219880	
	颗粒物绝对误差（参比方测量值排放浓度≤10mg/m³时）											1.5	
	流速相对误差（%）											/	
	温度绝对误差（℃）											-0.5	
	湿度绝对误差（%）											/	
	标杆流量（m³/h）											/	

2.3烟气二氧化硫监测比对结果

3.2 烟气二氧化硫监测比对结果

表4 参比方法与CEMS法SO2监测比对结果

监测人员：李勤、文国涛、杨仙敏、蔡金龙

3	16:04-16:09	<3	4	/	
4	16:28-16:33	<3	4	/	
5	16:52-16:57			/	

3.3 烟气氮氧化物监测比对结果

表 5　参比方法与 CEMS 法 NO_x 监测比对结果

监测人员：李勤、文国海、彭荣昌、蔡金龙　　监测人

监测地点：大理白族自治州云龙县漕涧镇仁德村　　监测地

生产厂：日本岛津　　CEMS

CEMS 原理：NDIR　　CEMS

参比方法仪器生产厂：[illegible]

型、HL-19

参比方法原理：定电位电解法

污染物名称：氮氧化物

计量单位：mg/m³

参比方法评估气态污染物 CEMS（氮氧化物）

样品编号	时间（时、分）	参比方法测量值 A	CEMS 测量值 B	数据对差=B-A
1	15:16-15:21	311	326	15
2	15:40-15:45	333	348	15
3	16:04-16:09	394	424	30
4	16:28-16:33	347	360	13
5	16:52-16:57	319	314	-5
6	17:17-17:22	325	337	12
7	20:48-20:53	356	343	-13
8	21:12-21:17	380	396	16
9	21:36-21:41	351	372	21
平均值		346	358	12
数据对差的平均值的绝对值				13
数据对差的标准偏差（%）				8.9
置信系数				2.776
相对准确度（%）				11.4

测量值	相对误差（%）	名称	保证值	参比方法

3.4 烟气含氧量测试结果统计



量值	数据对差 D=B-A	样品编号	时间（时、分）	参比方法测量值	CEMS 测
B				A	
6.6	-0.8	1	15:16-15:21	7.4	

	数据对差的平均值的绝对值	0.9
	数据对差的标准偏差	0.2
	置信系数	0.1

4、烟气排放连续监测系统比对监测结论（本结论不属计量认证范围）

排污口名称及编号	监测项目	人工监测数据	自动监测数据	误差		考核要求	比对结果
锅炉烟囱排放口DA002	标杆流量（m³/h）	108767	105907	-3	-2858	/	/
	温度（℃）	102.0	101.9	/	-0.1	≤±3℃	合格
	颗粒物（mg/m³）	4.3	5.8	/	1.5	≤±5mg/m³	合格
	二氧化硫（mg/m³）	<3	4	/	/	/	/
	氮氧化物（mg/m³）	346	358	/	12	≤±15mg/m³	合格
	含氧量（%）	7.4	7.1	6.3	/	≤15%	合格
	温度（℃）	155.6	155.1	/	-0.5	≤±3℃	合格
备注	含氧量为相对准确度						