

固定污染源烟尘烟气自动监测设备
比对监测报告

报告编号

Report No.

YJNZKLG20221130008-1

项目名称

Name

华新水泥（昭通）有限公司 2022 年第四季度环境比对委托监测

委托单位

Client

华新水泥（昭通）有限公司

项目地址

Address

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别

Type

烟尘和废气

编制:

Compiled by

杨林平

校核:

Proofread check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期: 2022 年 11 月 30 日

Approved Date

Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sin-sc Test & Tech Co, LTD报告日期: 2022 年 11 月 30 日
Report Date: Y M D

for

valid,

样样
单品

s a
ig

手检
前结

le

not

ing,

号,

rom
l be

房
ie,
ent

一、检测信息

客户基本情况				
委托单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司		
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村		
	联系人	王云国	联系电话	1363881737
受检单位信息	单位名称	华新水泥（昭通）有限公司		
	通讯地址	昭通市昭阳区北闸镇塘房村		
	联系人	王云国	联系电话	1363881737

二、方法依据

1. GB/T 16157-1996 及修改单《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
2. HJ 397-2007《固定源废气监测技术规范》
3. HJ 5-2017《固定污染源废气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》
4. HJ 6-2017《固定污染源废气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》
5. HJ 373-2007《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》
6. 污染源自动监测设备比对监测技术规定（中国环境监测总站，2010年8月）

三、监测项目及分析方法

检测项目	检测方法	最低检出限
颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0 mg/m ³
二氧化硫	HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	3 mg/m ³
氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	3 mg/m ³
烟气参数	GB/T 16157-1996 及修改单 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	

6mg/m³;

0%;

25%;

±20%;

超过±6μmol/mol

3mg/m³) 时, 相

(715mg/m³) 时,

差≤15%。

、超过±6μmol/mol

3mg/m³) 时, 相

513mg/m³) 时,

差≤15%。


五、生产工单编号、工况

企业工况一览表


生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间生产能力	监测期间 运行情况	生产负荷
YNZKSC 20221012013	熟料	103.6 万吨/年	4068 吨/天	正常	106.8%

公司
04)
公司
F
铂电阻法
烟温 (°C)
68.18
68.26
72.99
75.98
75.81
80.59

有限公司
号 (DA004)
技有限公司
03
去 (B)
01
01
8
02
4
0
8

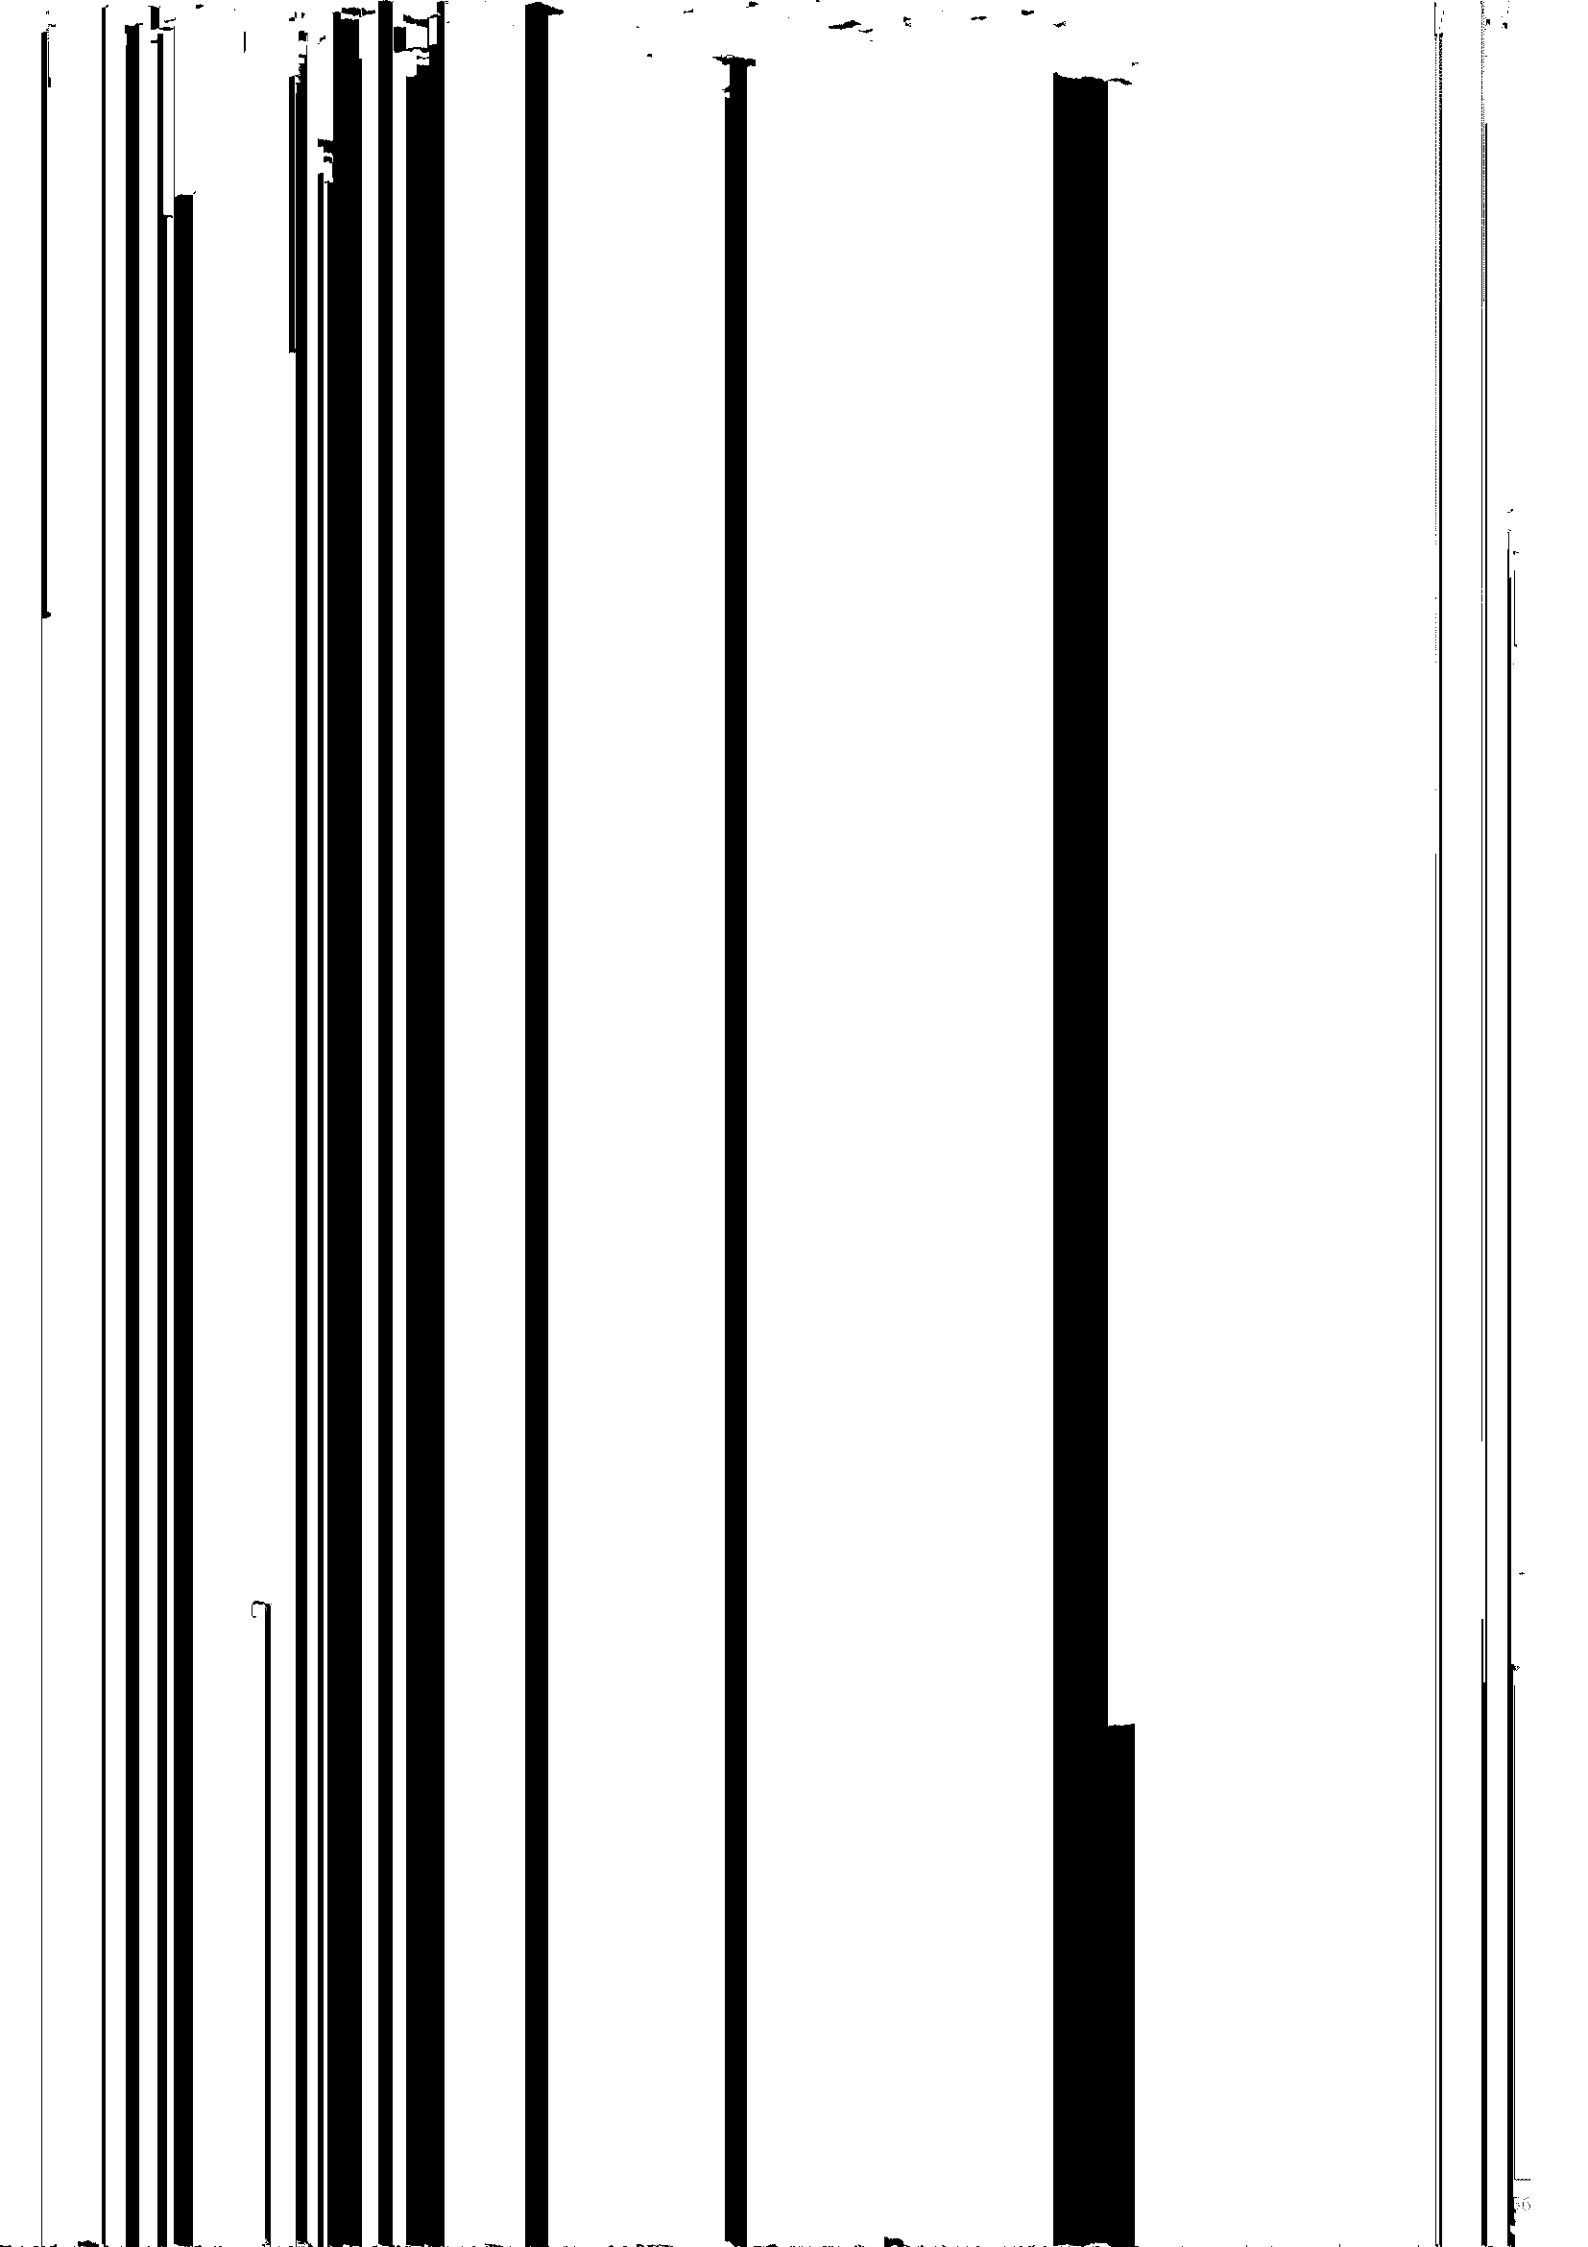

通)有限公司
除尘 (DA019)
股份有限公司
4000
红外
法 (B)
5.27
5.87
7.12
5.87
7.15
7.15
6.91

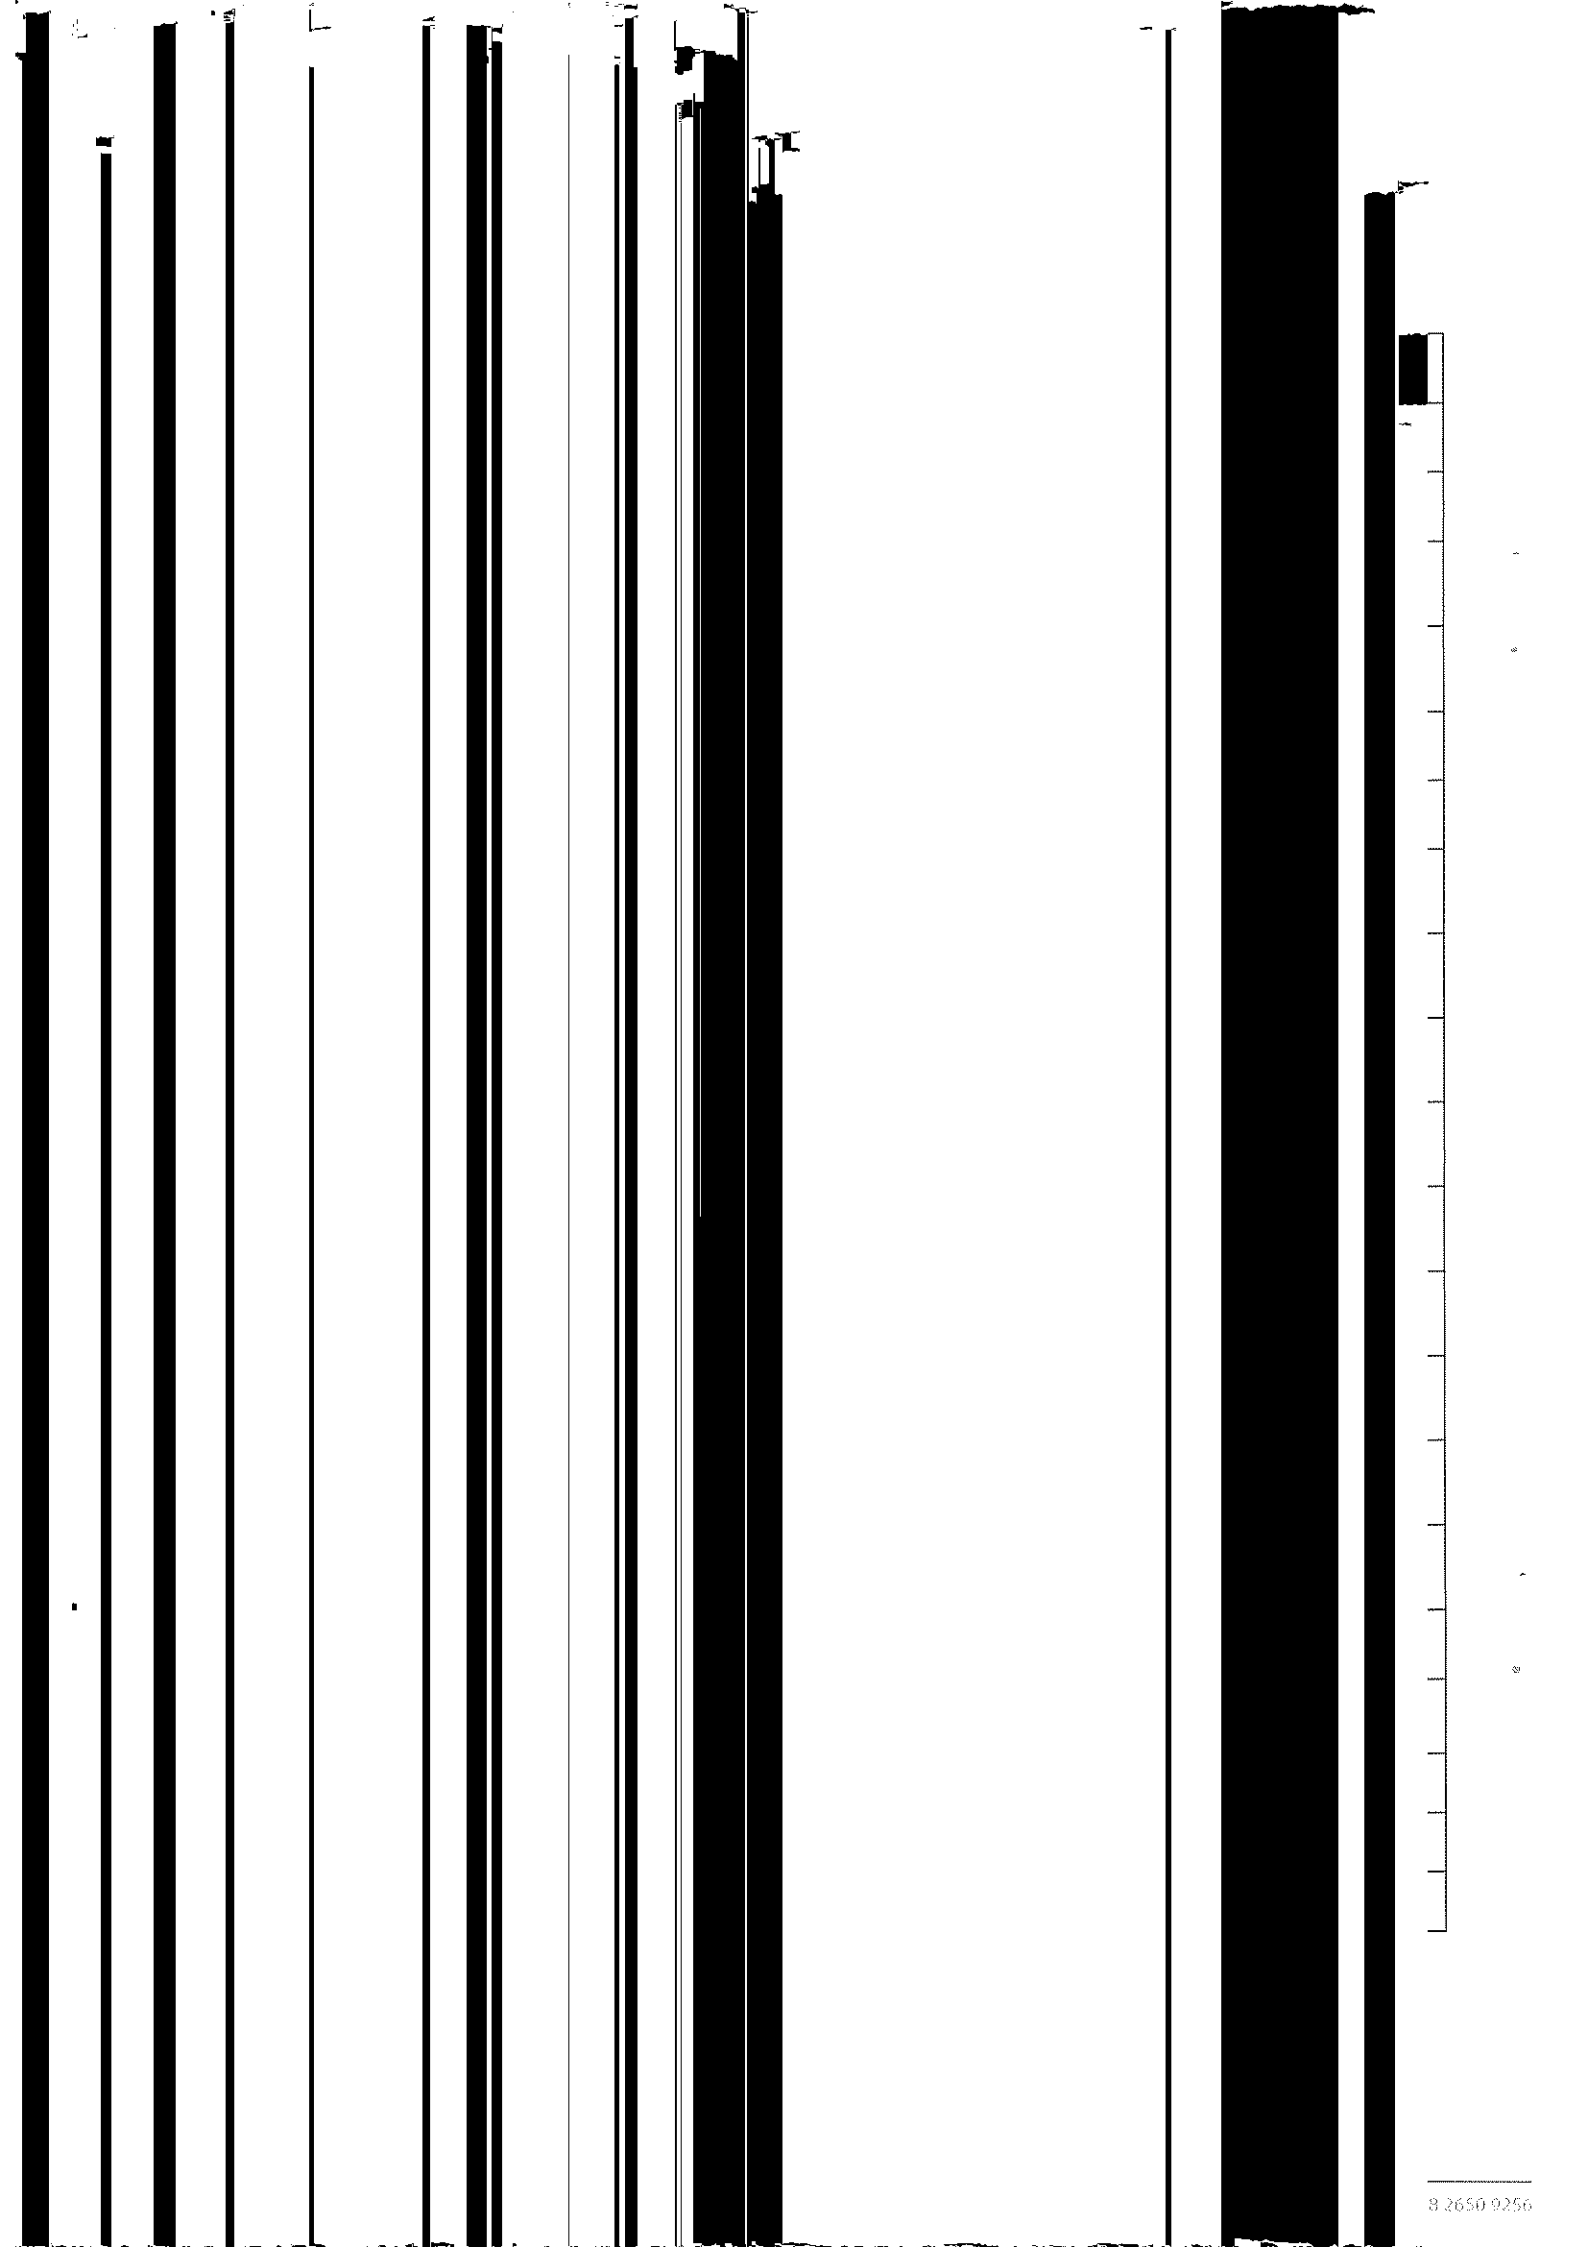

限公司

DA019)

限公司

d=B-A)

71

19

57

64

2

2

08

0

36

43

12 日

立

谷科
司

主

号

17
1996

1
比对
规范》

