



检测报告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG2023053000

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第二季度环境自行监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇新村

Address

样品类别

水和废水

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread Check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期:

Approved Date

2023 年 05 月 30 日

Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co., Ltd.

报告日期 2023 年 05 月 30 日

Report Date Y M D

l for

valid,

样样
样品

es a
ng

有检
响结

he
r
n
not

ising,

请,

from
all be

一房
one,
ment

投诉电话：138 2650 9256

		W3：地下水温测井 2# (E103°47'48.59", N27°26'15.35")							2023.05.22	样品均为无颜色、无气 味、无浮油、无浑浊。
--	--	---	--	--	--	--	--	--	------------	--------------------------

			钼酸铵分光光度法				
		总氮	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	STT-YNZK- FX217	王蕊	0.05mg/L

报告编号: YNZKBG20230530003
Report No.

第 3 页 共 10 页
page of



NO.2

生产订单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 测定下限
			GB 7484-87 水质 氰化物的测定 离子选择电极法	PXSJ-270F 离子计	STT-YNZK-FX228	钱改艳	0.05mg/L
		总大肠 菌群	HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法	LRH-150 智能生化培养箱	STT-YNZK-FX093	康道娜	20MPN/L
		粪大肠菌群		DHP-9T62 电热恒温培养箱	STT-YNZK-FX096		20MPN/L
		汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒和铍的测定 原子荧光法	AFS-8520 双道原子荧光分光光度计	STT-YNZK-FX084	郭习林	0.04µg/L
YNZKSC 20230412002	水和废水	铅	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	ICAP RQ ICP-MS	STT-YNZK-FX149	郭习林	0.09µg/L
		镉					0.05µg/L
		砷					0.12µg/L
		总铬					0.11µg/L
		六价铬	GB 7467-87 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	STT-YNZK-FX217	杨传健	0.004mg/L
		总悬浮物	GB 11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法	JF1004 电子天平	STT-YNZK-FX086	邹果	4mg/L

			GB/T 5750.5-2006 (5.2)	SP-752	STT-YNZK		
		硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 紫外分光光度法	紫外可见分光光度计	-FX007	何平良	0.2mg/L

网址: www.stt.com.cn 客服电话: 0871-63337494 投诉电话: 326509256

报告编号: YNZKBG20230530003
ReportNo



NO.3

生产厂商/样品名称	检测类别	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/测定下限
YNZKSC_20230412002	水和废水	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006(1.1)	DHP-9162 电热恒温培养箱	STT-YNZK-FX096	康道娜	——
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法	DHP-9162 电热恒温培养箱	STT-YNZK-FX096	康道娜	——

网址: www.styngs.com 客服电话: 087-3337411 138 2650 556

NO.2


检测点位	W1: 污水处理站总排口				执行 GB/T 18920-2020 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1 绿化标准	
采样时间/ 样品编号	2023.05.17					
检测项目（单位）	YNZKSC 20230412002-W001	YNZKSC 20230412002-W002	YNZKSC 20230412002-W003	平均值	标准限值	评价
铅（mg/L）	8.9×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻⁴	8.8×10 ⁻⁴	8.9×10 ⁻⁴	——	——
总铬（mg/L）	4.27×10 ⁻³	4.26×10 ⁻³	4.31×10 ⁻³	4.28×10 ⁻³	——	——
六价铬（mg/L）	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	——	——
悬浮物（mg/L）	7	9	5	7	——	——
氟化物（mg/L）	0.07	0.08	0.08	0.08	——	——
备注	1.采样方式：瞬时采样； 2.“检出限L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算采用检出限值的二分之一； 3.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。					

备 注

2.采样方式：瞬时采样；

2. “检出限+L”表示检测结果低于方法检出限；3.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。

****报告结束****

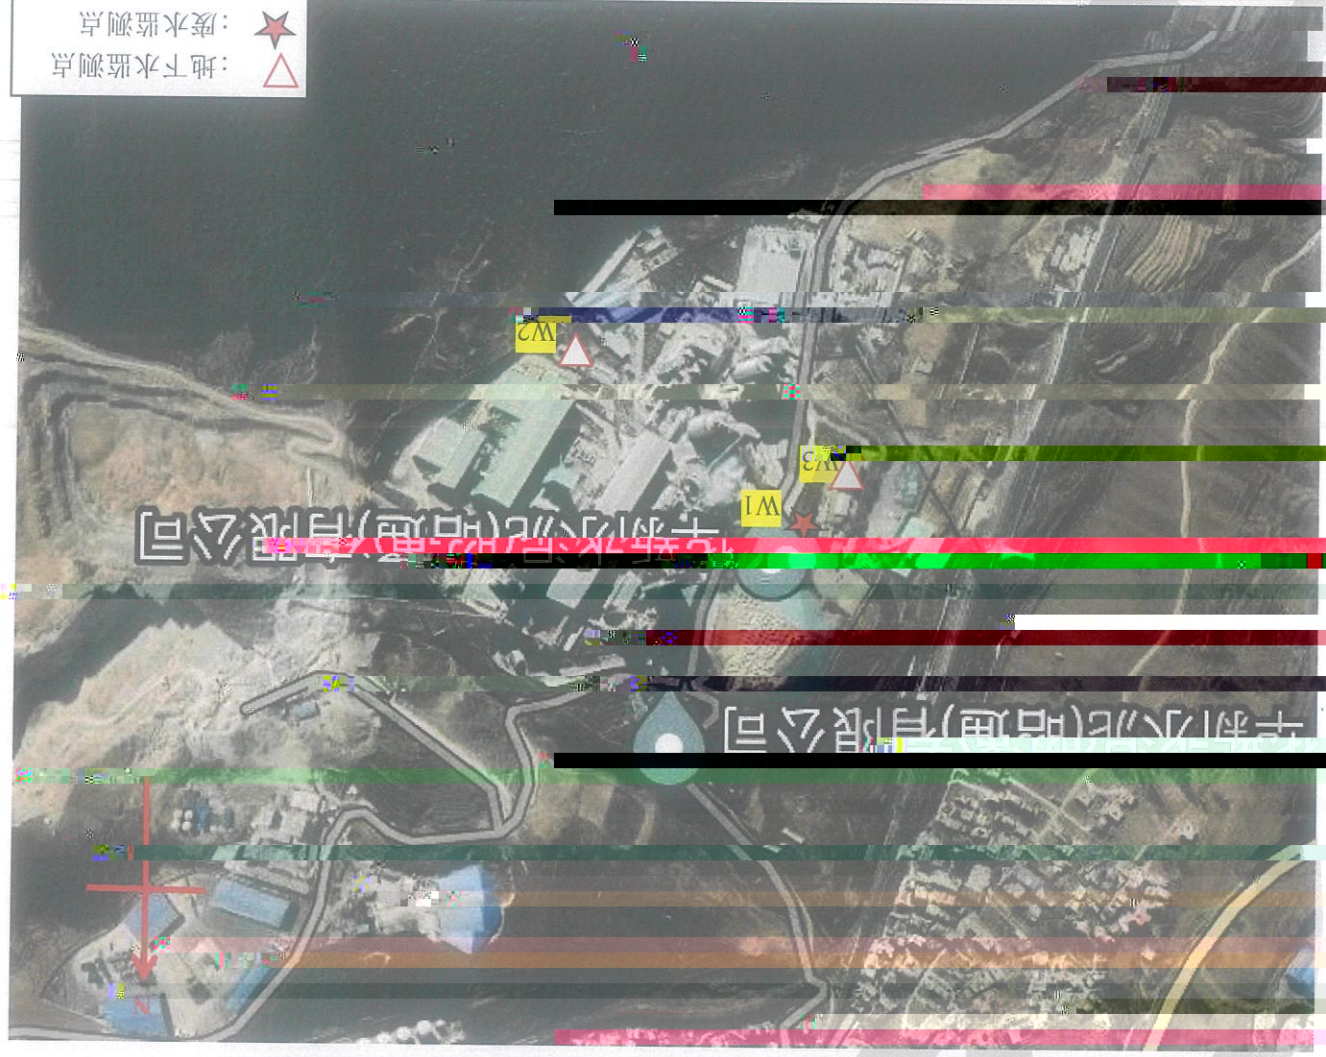

华新水泥(昭通)有限公司2023年第二季度环境自行监测点位图