（检验专用章）

# 报告编制说明

、本报告涂改、增删复制无效。

6、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

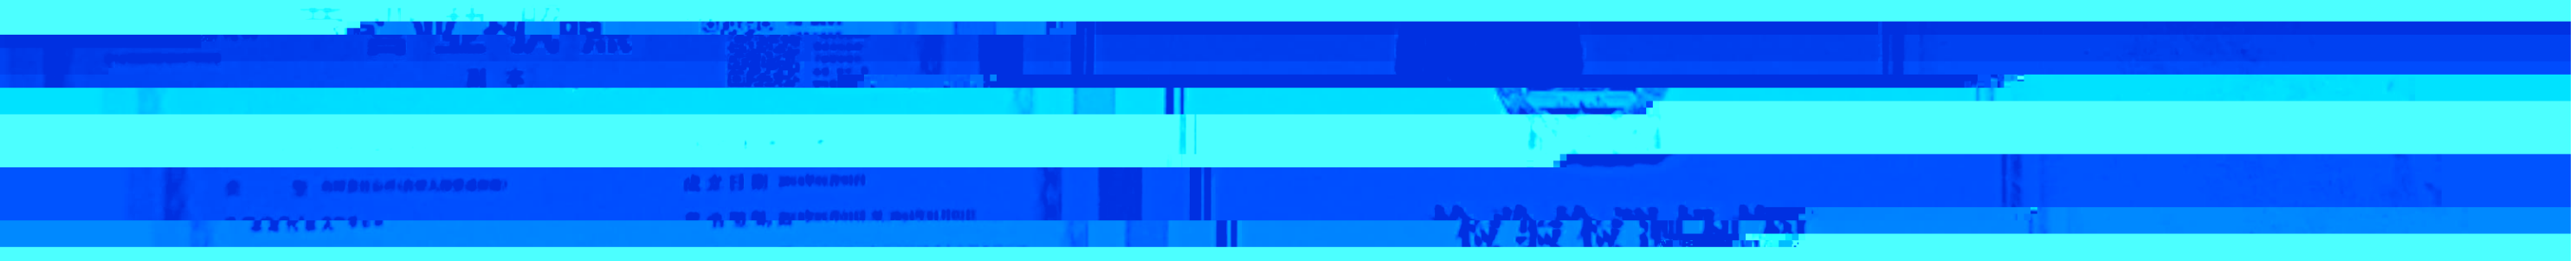

## 1、任务来源

废气

DA002

废气

3.0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 重量法<br>GB/T 16157-1996 及修改单 | | |
| | 废气 | 纳氏试剂分光光度法<br>HJ 533-2009 | 氨 | 0.01mg/m |
| 分光光度计 | | 三点比较式臭袋法 | | / |

| | | | | 最大值 | 参考 | 判定 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | / | / | / | 12日 | DA002 | |
| 烟气温度（℃） | 23.1 | 23.4 | 23.2 | | | | | | |
| 烟气含湿量（%） | 3.1 | 3.2 | 3.[illegible] | | | | | | |

| 采样时间 | 检测点位 | 检测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大值 | 参考限值 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.06 | 合格 |

[illegible]

注：1、[illegible]参考限值源于 GB [illegible]

2、其他参考限值源于 GB [illegible]

表 6-2（续） 无组织废气检测结果（单位：mg/m³）

| [illegible] | 检测结果及频次 | | | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 第一次 | 第二次 | 第三次 | [illegible] |
| 12日 [illegible] | 0.227 | 0.246 | 0.224 | [illegible] |

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| [illegible] | N4 [illegible]外 1 米 | 59 | 48 |

（检验专用章）

| | |
|---|---|
| [illegible]情况（必要时填写） | 无 |
| [illegible]） | 无 |
| 使用客户提供的数据（必要时填写） | 无 |
| 意见和解释（必要时填写） | 无 |

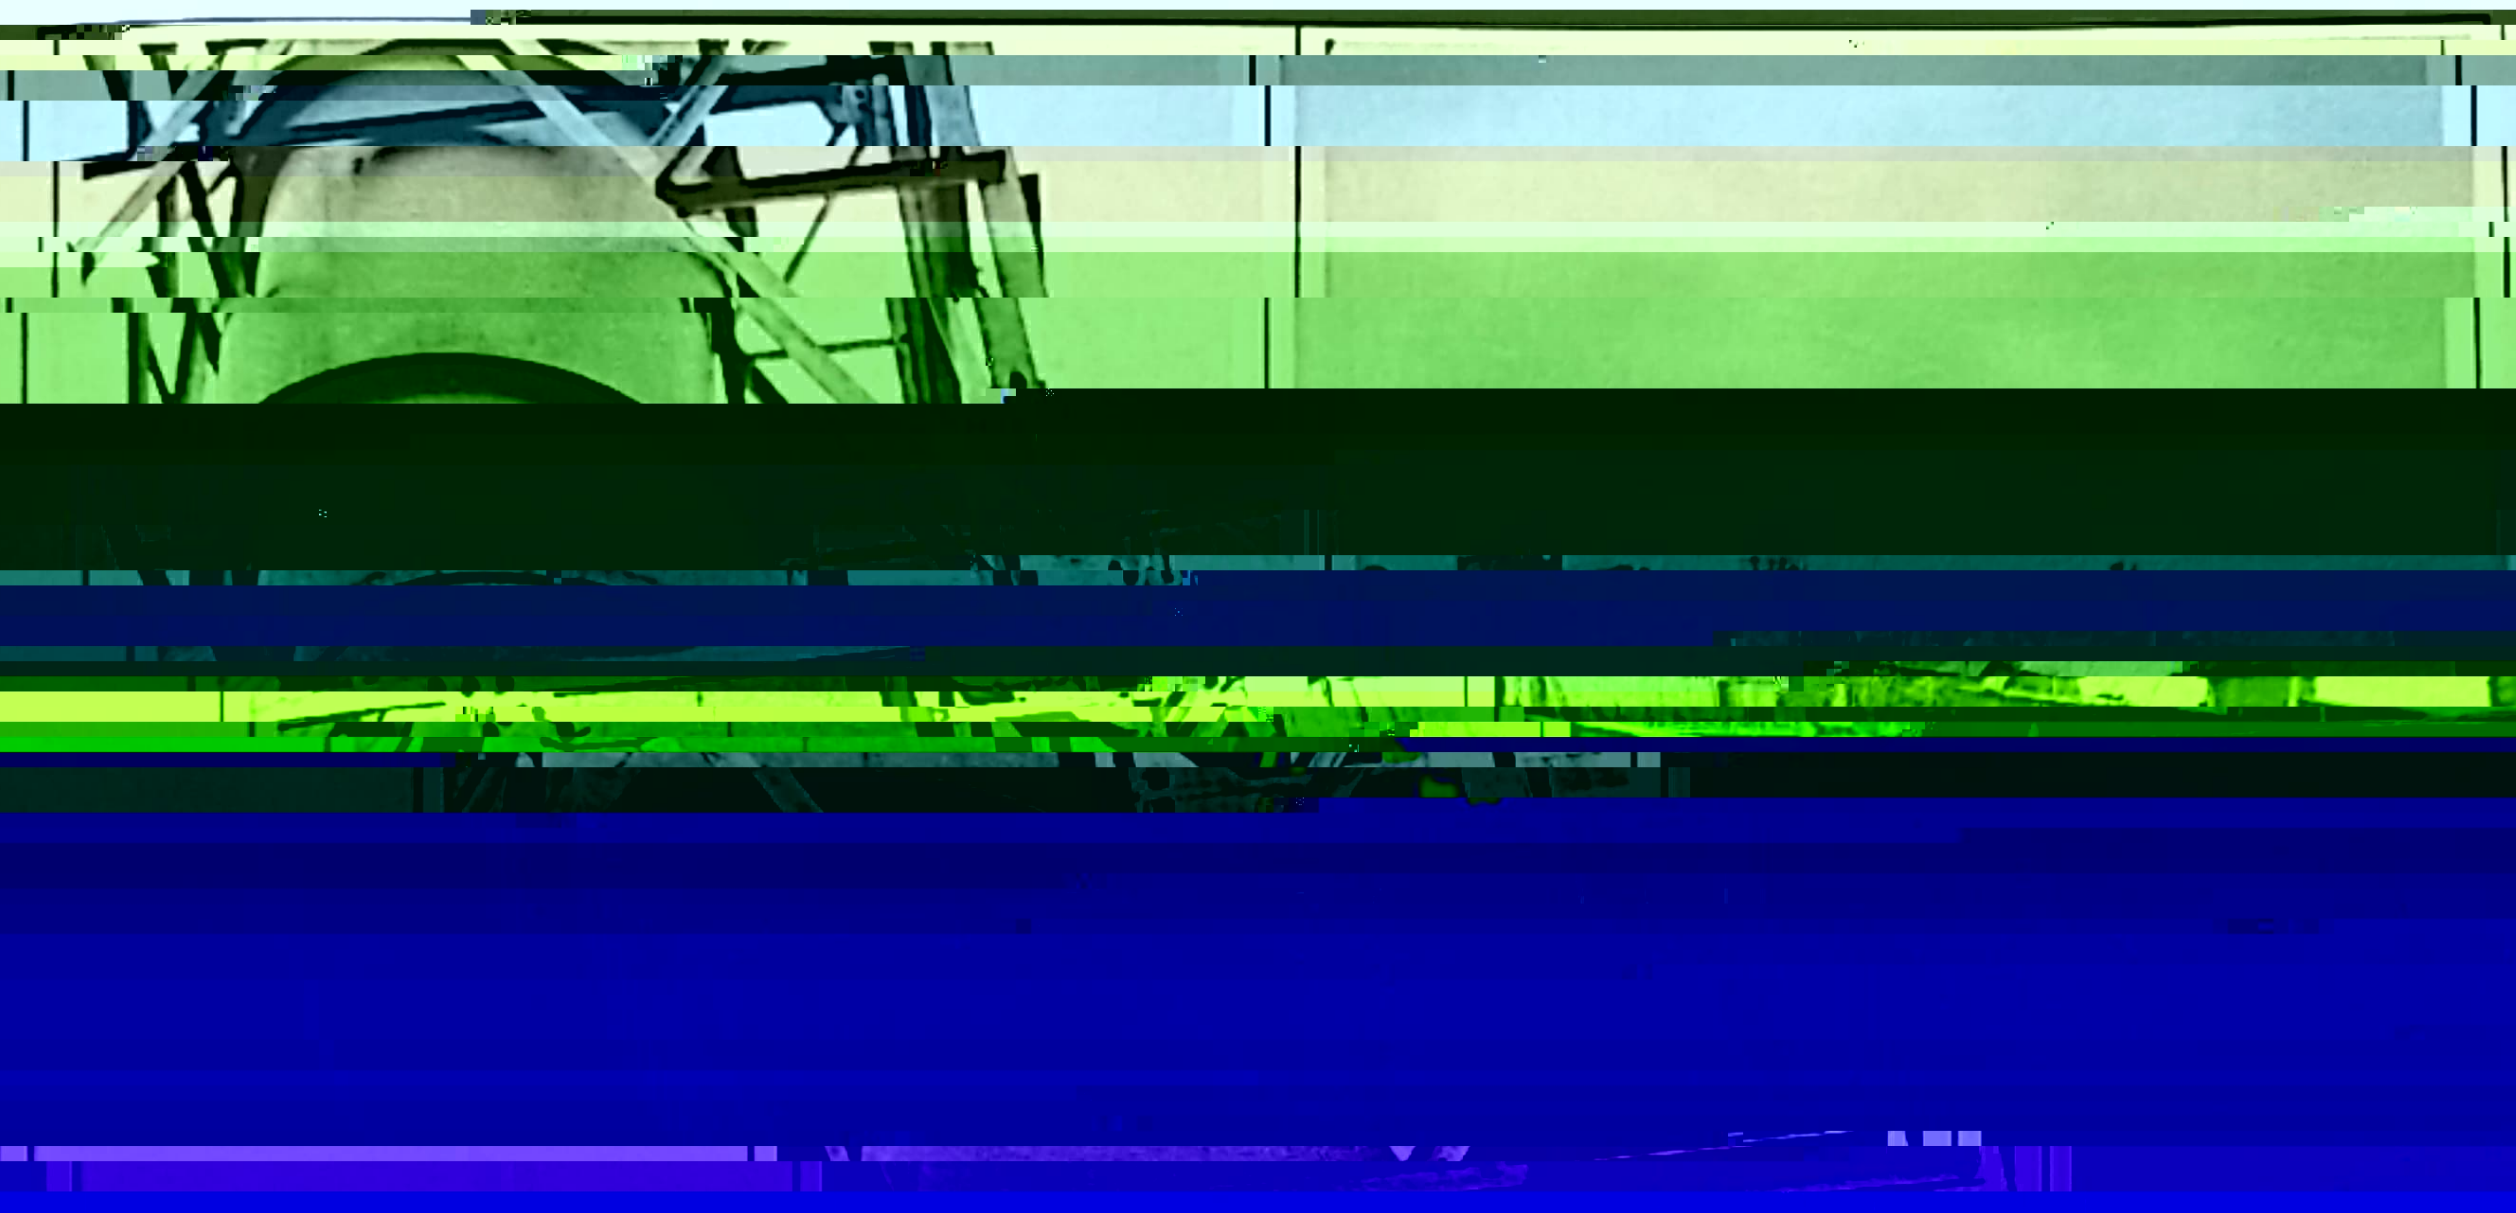

附图 2：

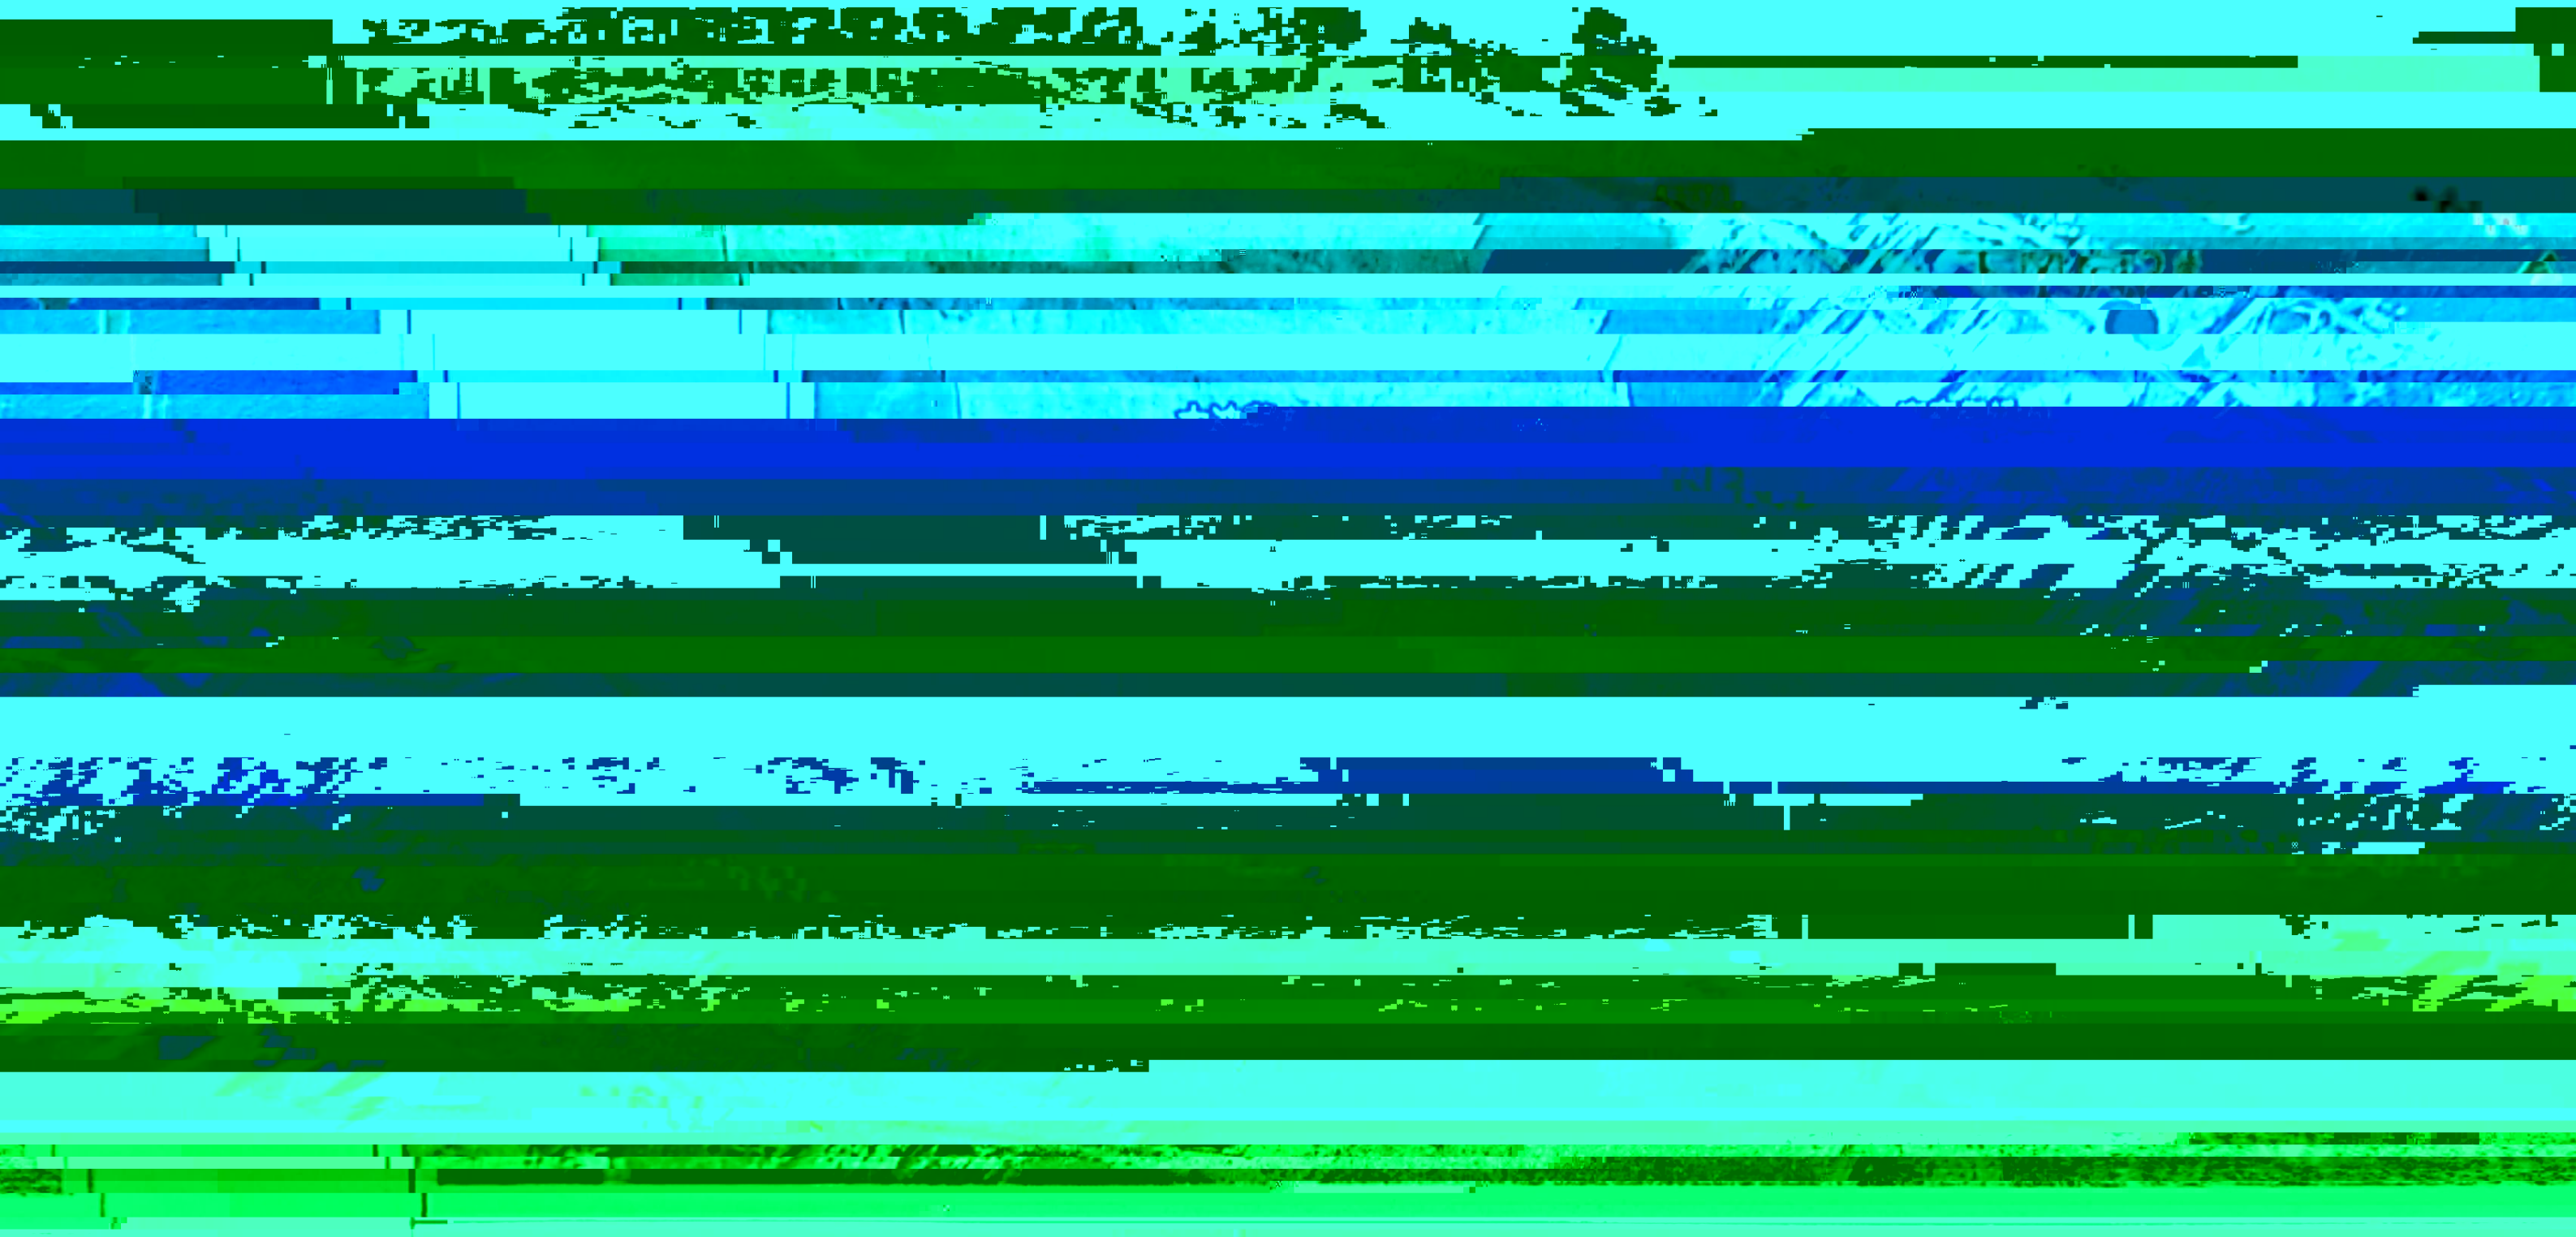

监测点位图