



检测 报告

TEST REPORT

152512050049

报告编号

YNSZRC0120412050049

报告日期

检测名称

Name

华新水泥（昭通）有限公司 2024 年第一季质量检验

委托单位

Client

华新水泥（昭通）有限公司

项目地址

Address

昭通市昭阳区北坝镇增产村

联系电话

Tel

永发盛兴

检测员

检测日期

检测地点

检测单位

检测人

检测日期

检测地点

检测单位

检测日期




检测地点

华新水泥（昭通）有限公司

YNSZRC0120412050049

检测日期：2024 年 05 月 03 日

Report Number: YNSZRC0120412050049

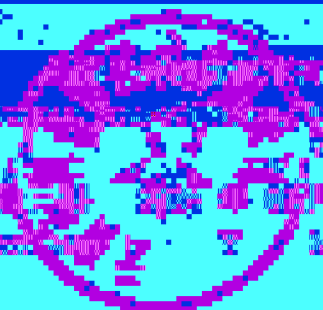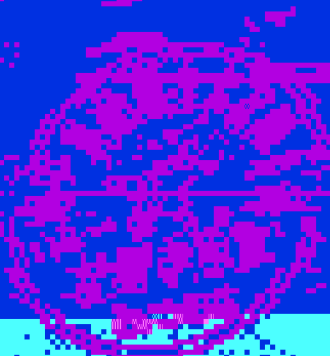

This report, no seal on the perforation and CMAA qualification certification seal and special seal for

6.报告未经检测单位同意不得用于广告、商品宣传等商业行为。

7.委托方如对本检测报告有任何异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请,逾期不申请的,视为认可本检测报告。

If the client has any objection to the test report, please apply to the company within 15 days from





情况

华新水泥（昭通）有限公司

昭通市昭阳区北闸田塘房村

联系电话

13638813737

华新水泥（昭通）有限公司

昭通市昭阳区北闸田塘房村

联系电话

13638813737

情况

采样时间	收样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述
24.03.22	张晓川	2024.03.22	2024.03.23-2024.03.27	样品均为微黄色、无气味、无浮油、微浑浊。
				样品均为无色、无气味、无浮油、无浑浊。

报告编号: YNZKBG20240329046-3
ReportNo

NO.2

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC 20240219007	水和废水	氯化物	汞的测定 滴定法 GB 189	80mL 滴定管	CD-50-05	李兴丽	10mg/L
		亚硝酸盐氮	氮的测定 分光光度法 GB 189	TG 凯世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.003mg/L
		硝酸盐氮	氮的测定 光度法 GB 189	TG 凯世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	邱璐丹	0.02mg/L
		总大肠菌群	第 12 部分: 微生物 发酵法 GB 4750.1-2013 (5.1)	HN 60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	康婕娜	—
		菌落总数	第 12 部分: 微生物 计数法 GB 4750.1-2013 (4.1)	HN 60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	康婕娜	—

检测结果表

检测点	检测项目	检测结果	标准值	评价
YNZKSC-20240219007-W006	平均值		GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》 II 类标准	
7.8	7.7~7.8	6.5~8.5	≤8.5	达标
1.51	1.45	2.0		达标
4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	0.001	0.01	达标
276	281	500		达标
34	33	150		达标
32	30	150		达标
0.018	0.018	0.1		达标
1.36	1.37	5.0		达标
未检出	未检出	3.0		达标
71	68	100		达标
0.082	0.081	0.10		达标
6×10^{-5}	6×10^{-5}	0.001		达标
9×10^{-5} L	9×10^{-5} L	0.005		达标
3. 执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。				

有限公司

2024 年第一期公司债券受托管理事务报告

华

新水泥（集团）

点