



同正检测



检测报告

鄂同正检字（2024）第 626 号

报告名称： 华新水泥（武汉）有限公司水泥熟料检测报告

检测类别： 委托检测

湖北同正

声 明

1、检测报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无  无效。

2、检测报告无二级签字授权无效。

3、检测报告内容必须客观公正，不得有主观臆断、夸大、缩小、隐瞒、回避、

篡改数据等行为，如有违反，公司将追究法律责任，并保留追究权利。

4、检测报告处理：

4.1 本检测报告只作为检测依据使用，不作为法律证据使用，不得作为
诉讼证据使用。

5、本报告中附带的检测标准均由委托单位提供，仅供参考。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

单位名称：湖北同正检测科技发展有限公司

地 址：黄石市杭州路178号



鄂同正检字（2024）第 626 号

华新水泥（上海）有限公司一季度废气检测报告

检测地点：华新水泥（上海）有限公司 2024 年 3 月 6 日至 2024

检测时间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 6 日

检测单位：鄂同正检测有限公司

检测人

检测项目	检测标准	检测结果	备注
颗粒物	GB 16297-1996	0.15	
二氧化硫	GB 16297-1996	0.05	

检测项目	检测标准	检测结果	备注
氮氧化物	GB 16297-1996	0.10	
氨气	GB 16297-1996	0.05	
设施排气筒出口	GB 16297-1996	0.15	处理

检测人：张志强

检测日期：2024 年 3 月 6 日

检测地点：华新水泥（上海）有限公司




表 2 检测项目、方法依据及主要仪器—监丰

[illegible]

(2) 所用仪器、设备均经计量检定合格,且在有效期内使用。

[illegible]

表 4 2005 年 10 月 1 日以前

时段	平均速度 (km/h)	平均流量 (辆/h)	平均占有率 (%)	平均排队长度 (m)	平均延误 (s)	平均排队长度 (m)	平均延误 (s)
13:19-13:46	9.1	4.2	107	180311	2.6	0.47	
13:50-14:17	8.7	4.0	105	174341	3.2	0.56	
14:21-14:49	8.6	4.3	102	168543	3.2	0.56	
均值	8.7	4.2	105	174665	3.0	0.52	
考标准					20		



采样点	采样时间	流量	流速	温度	压力	湿度	备注
1#	10:4	1.5	5.0	17.0	2.7	0.00	10:40
2#	17.0	1.5	5.0	16.0	0.0	0.00	17:20-17:40
3#	18.7	1.5	5.0	16.0	0.0	0.00	18:00
4#					1.0		18:40-19:00

表 8 DA127 2#包机排气筒数据

采样点	采样时间	流量	流速	温度	压力	湿度	备注
1#	10:4	1.5	5.0	17.0	2.7	0.00	10:40
2#	17.0	1.5	5.0	16.0	0.0	0.00	17:20-17:40
3#	18.7	1.5	5.0	16.0	0.0	0.00	18:00
4#					1.0		18:40-19:00



表 7 DA103 C2 线煤磨废气检测结果

采样位置	烟道截面积/排气筒高度		物料类型	环保设施
	(m²)	(m)		
DA103 C2 线煤磨袋收尘废气	0.47	15	煤粉	袋式除尘器
采样日期	2024.03.15	10:00	采样时段	09:00-12:00
检测项目	颗粒物	SO ₂	NO _x	CO
检测结果	10.5	0.1	0.05	0.02
备注	检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》中特别排放限值			

注：检测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》中特别排放限值

煤磨废气排放口





检测项目照片



检测单位: 华新水泥(大冶)有限公司 检测人: 张亮(签字)

检测日期: 2024年1月15日


检测地点: 华新水泥(大冶)有限公司

检测单位:

检测人:

检测日期:

检测地点:

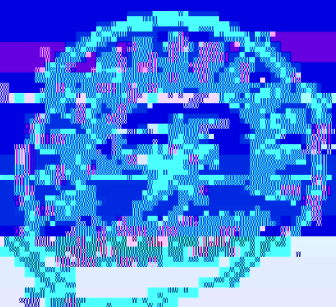

检测单位:

检测人:

检测日期:

检测地点:

检测单位: