broas 博谱思

正本

检 测 报 告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

Report No YNZKBG20240823010

broas 博瑞思

声　　明
Introduction

advertising products such as business practices.

逾期不申请的，视为认可本检测报告。

监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
87 吨/天	正常	99.7%

2.检测信息

委托单位信息	单位名称								
	通讯地址								
	联系人								
	联系电话								
受检单位信息	单位名称	水泥（昭通）有限公司							
	通讯地址	市昭阳区北闸镇塘房村							
	联系人								
	联系电话								
样品类别	样品名称	采样点位	采样频次	采样天数	采样人员	收样时间	分析时间	样品状态描述	
空气和废气	有组织排放废气	A1：熟料电收尘器（DA004）	3次/天	1		2024.08.01	2024.08.01-2024.08.03		
		A2：窑磨废气袋除尘（DA019）							

broas博瑞思
报告副本，ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494

检测类别、项目、方法、设备

表 3 检测分析方法及主要仪器设备一览表

检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	ES 电130-5B 子天平	YNZK-PX
		HS 恒温恒X-350 湿称重系统	YNZK-PX
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 电位电解法 HJ 57-2017	ZR 自动烟尘烟-3260 气综合测试仪	YNZK-XC
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 电位电解法 HJ 693-2014	ZR 自动烟尘烟-3260 气综合测试仪	YNZK-XC

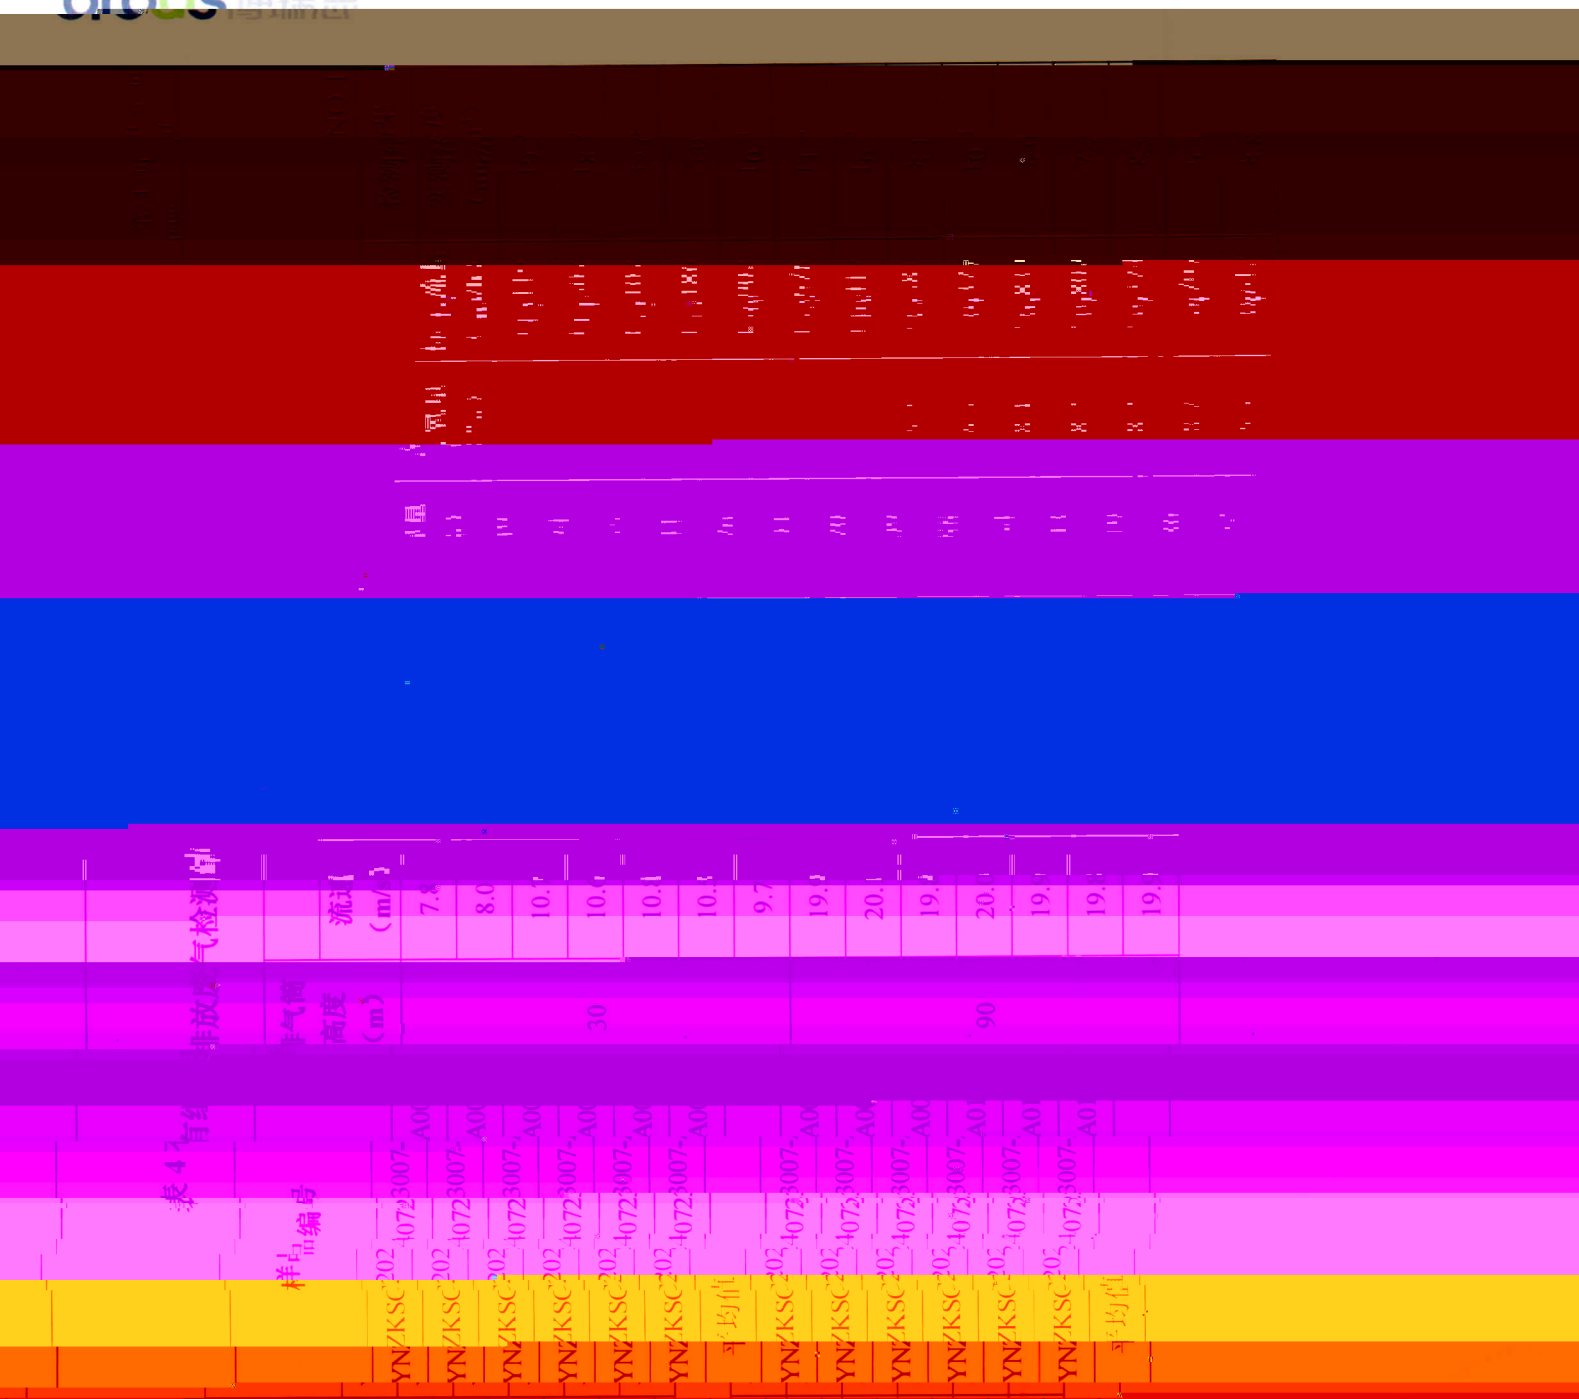


表 4.7 有组织排放废气检测结果

样品编号	排气筒高度（m）	流速（m/s）
YNZKSC202407223007-A001	30	7.8
YNZKSC202407223007-A002		8.0
YNZKSC202407223007-A003		10.1
YNZKSC202407223007-A004		10.4
YNZKSC202407223007-A005		10.1
YNZKSC202407223007-A006		10.3
平均值		9.7
YNZKSC202407223007-A007	90	19.8
YNZKSC202407223007-A008		20.1
YNZKSC202407223007-A009		19.8
YNZKSC202407223007-A010		20.0
YNZKSC202407223007-A011		19.9
YNZKSC202407223007-A012		19.8
平均值		19.9

NO.2

时段	样品编号	含湿量（%）	含氧量（%）	标干流量（m³/h）	实测结果 实测浓度（mg/m³）
		09	8.2	237581	4
		88	8.3	239377	5
		64	8.4	236832	6
		43	8.2	239802	4
		19	8.2	239374	7
		86	8.7	238707	5
		18	8.5	241986	6
		55	8.6	238118	3
		64	8.5	241234	5
		50	8.4	239223	5
		09	8.2	237581	249
		88	8.3	239377	219
		64	8.4	236832	223
		43	8.2	239802	264
		19	8.2	239374	208
		86	8.7	238707	281
		18	8.5	241986	212
		55	8.6	238118	251
		64	8.5	241234	231
		50	8.4	239223	238

broas博瑞思
客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494
网址：https://www.broas.com.cn/