



242612050034

检测报告

报告编号: XZZKBG20240319002-2

委托单位:

山西博瑞思检测有限公司

项目名称:

监测项目

有组织废气治理

地址:

日喀则市

检测类别:

有组织废气

编制:

索朗旺堆

审核:

美泽敏

签发:

高阳阳

签发日期:

2024年04月03日

采样日期: 2024年03月20日

报告日期:

2024年04月03日

说 明

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

10

1/10 页 第 2 页

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1. 本说明为《建设工程竣工验收“CMA章”和检测单位检测报告》由甲方放

1000

100

1000

[illegible]

NO.2

							page	of		
							NO.2			
采样点 密尾比对 监测点 3°21'3" 113°38'0"	样品编号	采样频次		采样人员	采样时间	分析时间	样品状态描述			
		次数	天数							
	01-16	9	1				平措欧珠 扎西郎加	2024.03.20	2024.03.22- 2024.03.23	前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封完好无破损。
	01-17									前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封完好无破损。
	01-18									前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封完好无破损。
01-18	前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封完好无破损。									

[illegible]

最低检出限	
1.0mg/m ³	
3mg/m ³	
3mg/m ³	
-	



6 $\mu\text{mol/mol}$ (12 $\mu\text{mol/mol}$)

NO₂

3) 时, 相对误差

n³) 时, 绝对误差

(g/m^3) ;

差不超过 $\pm 30\%$;

差不超过 $\pm 20\mu\text{mol/mol}$

NO.1

生产负荷

100%

67.67%

100%

67.53%

企业工况一览表

实际生产能力

监测期间

运行情况

正

正常

正

正常

正

正常

正

正常

生产工单编号

主要原料

产品名称

熟料

水泥

料

水

泥

SC

0007

2655.1t/d

5522.01t/d

2367.62t/d

5510.11t/d

NO.1

连水泥有限公司
付 DA087
子
L8-0932
烟气湿度 (%)
2.26
2.25
2.25
2.23
2.18
2.14

000 F1-F 8-0932

能射法

射法 (d=B-A)

0.08

0.02

0.07

0.02

0.02

0.07

0.03

第 8 页

page 页 共 14 页
of

NO.2

高密 德 雪莲水泥有限公司

对比 DA 87

西白丁

对比数据报表

西藏日喀则高线2	SC	CS-90
流速(m/s)	流量(g/m³)	CEMS流量
18.02		10
16.05		9
16.79		9
17.97		10
18.67		10
18.67		10
18.63		10
18.67		10
8.49		11
9.33		10
17.88		
106.06		
10.73		

烟气CEMS 比对监

方法法 平估气态污染物 CEMS 测数据报表

相对误差/绝 对误差 差报表

含氧量	量单位
歌珠、扎西部加	计测
4年0	试地点
3月20日	试位置
迪智能	生产
仪器有限公司	号
260/ST	CEMS 型号/编
定电位	CEMS S 原理
电解法	法 (B)
RM 法 (A)	
11.2	1.17
13.7	3.57
11.4	1.32
10.2	0.14
9.6	0.53
9.3	0.24
8.9	0.99
9.1	0.01
9.1	0.17
10.3	0.24
	0.04
	0.07
	0.1
	1.01

数据报表

计算误差/修

计量

测试

测试

CEMS 4

EMS 型

CEMS

CEMS 注

6.4

9.1

7.1

4.9

10.1

7.5

5.5

8.1

8.6

7.5

表

误差

差报表

比

比

比

比

型

S

名

9.

3.

4.

4.6

4.3

5.4

8.1

0.8

5.0

4.1

	西藏日喀	NO.4
	二	m ³
	则高新	/m ³
	线密尾	莲水泥有限公司
	SC	对监测点
	德国	西门子
	-900C/	
	1-L8-0932	
数据	散射	
	射法	
	对差	
	(d=B-A)	
	-0.1	
	2	
	-0.1	
	0.4	
	0.5	
	7	
	-0.1	
	3	
	-0.1	
	5	
	0.1	
	5	
	0.5	
	4	
	0.5	
	5	
	-0.1	
	5	
	0.5	
	3	

005

测试日期：2024 年 03 月 21

日

NC

制造单位

德国西门子

限值

结果评定

$\leq 5\text{mg/m}^3$

合格

不超过 $\pm 10\%$

合格

差 $\leq 3^\circ\text{C}$

合格

不超过 $\pm 1.5\%$

合格

度 $\leq 15\%$

合格

方法依据

位电解法

GB/T16157-1996

力、流速、烟温、烟气湿度、含氧量

该指标要求。

量比

造单位

国西门子

果评定

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格


法依据

6157-1996

7-2017

3-2014


速、烟温、
要求。

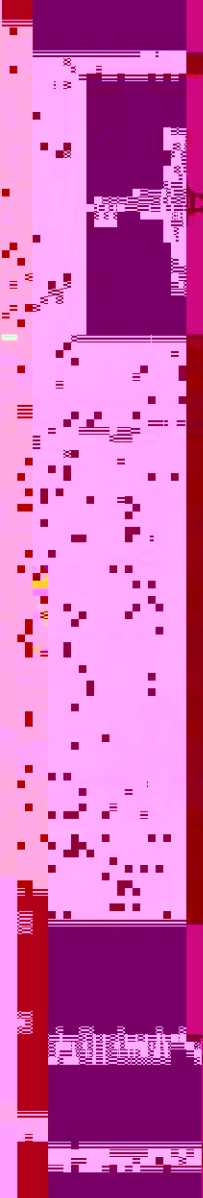

报告编号: XZZKBG20240319002-2
ReportNo

附件一: 点位图



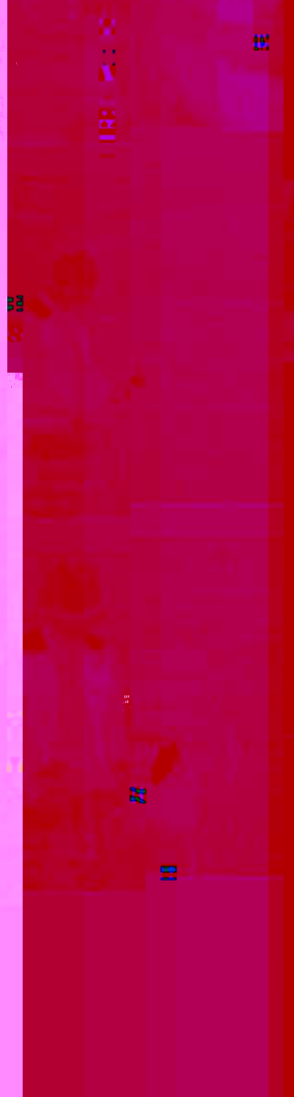

地址：广州市天河区
海珠区
2024年
12月

12月

12月

12月

12月

