broas 博瑞思

152512050049

S

报告编号 Report No	YNZKBG20251117024
项目名称 Name	华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第四季度自行监测
委托单位 Client	华新水泥(昭通)有限公司
项目地址 Address	昭通市昭阳区北闸镇塘房村
样品类别 Type	水和废水

编　　制：
Compiled by
校　　核：
Proofread check
审　　核：
Inspected by 马江
签　　发：
Approved by
签 发 日 期：2025 年 11 月 17 日
Approved Date　　Y　M　D

云南
Yunnan

报告日期
Report Date

网址：https://www.broas.com.cn/　客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn　咨询电话：0871-63337494

broas博瑞思

声　　明
Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

[redacted]

am

[redacted]

the requirements tandard or technica s eci cat ons w not e retained.

[redacted]

r arty r


[redacted]

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC20251027010	熟料	111.3 万吨/年	3100 吨/天	正常	83.6%

NO.1

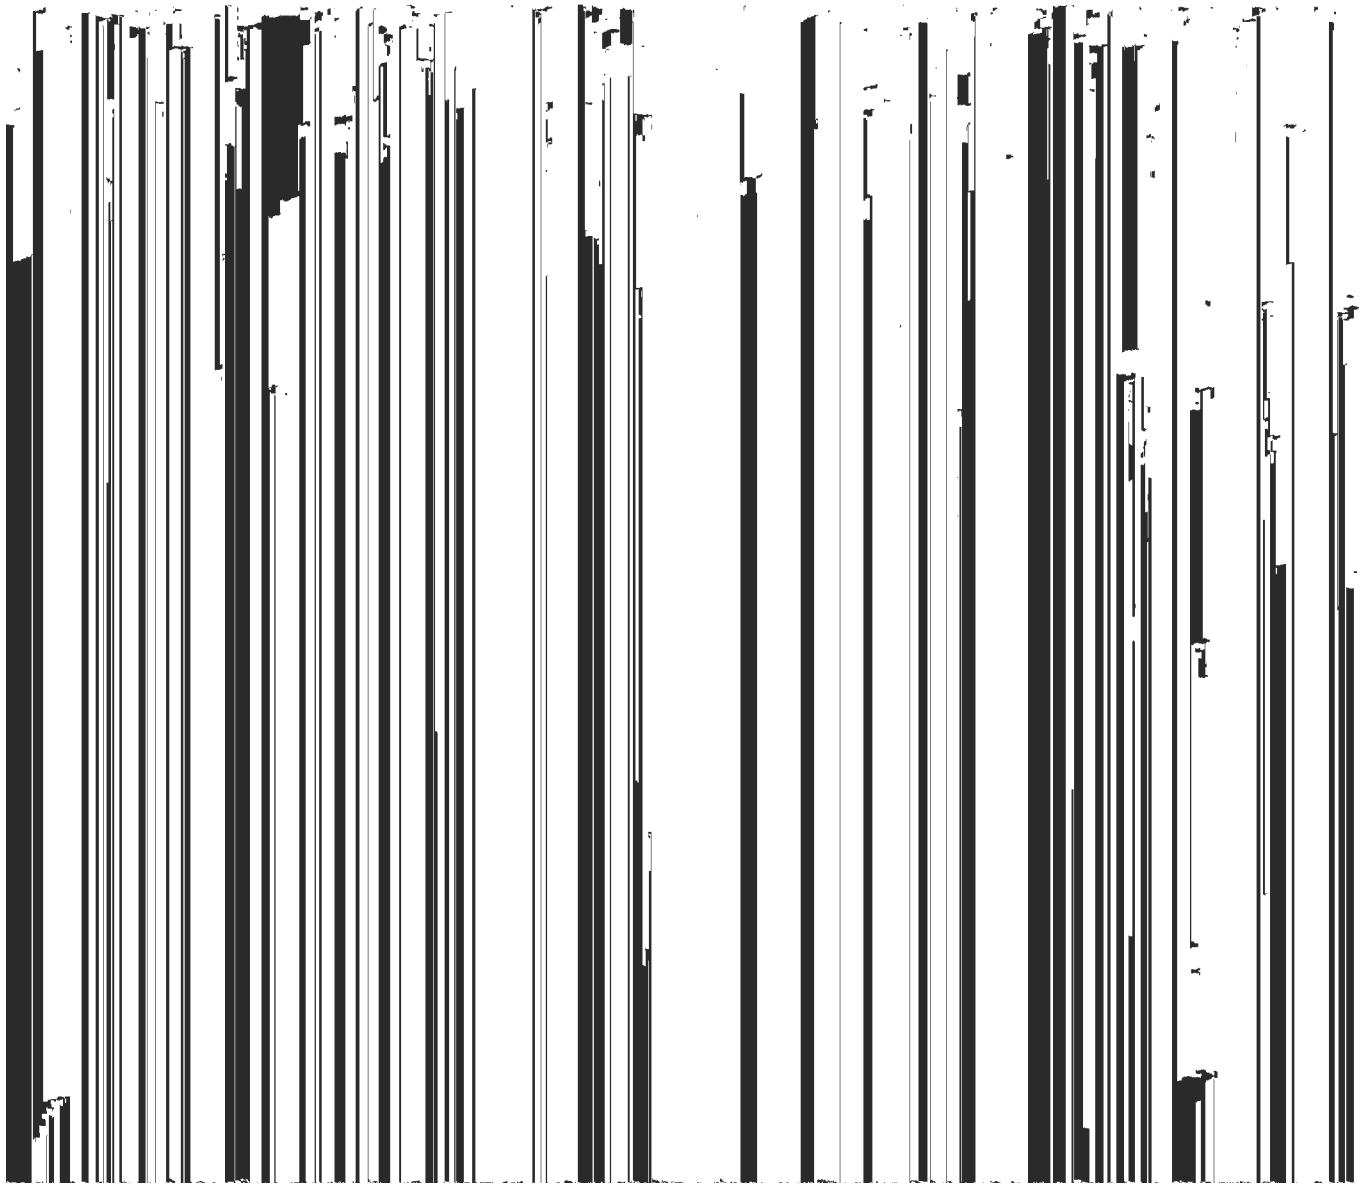

仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZK-XC495	候磊邦 王洪华	
YNZK-FX321	普红青	0.025mg/L
YNZK-FX149	刘永轮	0.09μg/L 0.02μg/L 0.05μg/L
CD-50-004	邱璐丹	0.05mg/L
YNZK-FX281	刘晨	0.04μg/L
YNZK-FX282	康道娜	

NO.2

方法		检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
盐的测定 度法(试行) 2-2007	紫外	度计	YNZK-FX088	杨传健	8mg/L
物的测定 滴定法 96-89		5mL 滴定管	CD-50-005	康道娜	10mg/L
盐氮的测定 度法 3- 87	紫外	度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.003mg/L
盐氮的测定 光光度法 30-87	紫外	度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.02mg/L
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023（5.1）	HNY-60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	普红青	
	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023（4.1）	HNY-60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	普红青	

NO.1
017
》

评价

标
标
标
标
标
标
标
标
标
标
标
标
标
标
标

NO.2

GB/T 14848-2017
地下水质量标准》
III类标准

ZKSC
20251027010W006

卡 2#		平均值			限值	达标评价
05						
	7.5	7.6~7.7	7.7		≤8.5	达标
		1.76				达标
		4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L		1	达标
		466			1000	达标
	30	30	29			达标
		101				达标
	0.007	0.007				达标
				0.16		达标
		未检出				达标
		71	69			达标
		0.062				达标
		5×10⁻⁵L	5×10⁻⁵L		5	达标
	9×10⁻⁵L	9×10⁻⁵L	9×10⁻⁵L			达标
		8×10⁻⁵			01	达标

1.采样方式：瞬时采样；2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一。

报告结束

博瑞

附图：

华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第四季度自行监测点位图



网址：https://www.bnas.com.cn/
客服邮箱：ynzkcs@bnas.com.cn
咨询电话：0871-63337494