

POLYMER LETTERS

[illegible][illegible]

● 在 2000 年 1 月 1 日以前，凡在 1999 年 12 月 31 日以前，按照《公司法》规定，已经交付了全部股款，但尚未办理登记手续，也未领取股票，且未记载于公司股东名册的，其交付股款行为有效，应当认定为股东。在 2000 年 1 月 1 日以后，凡在 2000 年 1 月 1 日以前，按照《公司法》规定，已经交付了全部股款，但尚未办理登记手续，也未领取股票，且未记载于公司股东名册的，其交付股款行为有效，应当认定为股东。在 2000 年 1 月 1 日以后，凡在 2000 年 1 月 1 日以前，按照《公司法》规定，已经交付了全部股款，但尚未办理登记手续，也未领取股票，且未记载于公司股东名册的，其交付股款行为有效，应当认定为股东。

現 在 人 們 最 關 心 的 是 不 可 再 生 能 源 的 耗 盡 問 題 。

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

表 1 废气污染物监测点位及项目设置

序号	监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目
1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨(氨气)、汞及其化合物
2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
3	水泥磨	DA009	水泥磨废气	颗粒物
4	煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物
5	均化库顶	DA003	均化库顶废气	颗粒物
6	堆棚	DA004	堆棚废气	


监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目	序号
废水	DW001	废水总排放口	pH 值、氨氮 (NH3-N)、氟化物、化学需氧量、	1

				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）、水温、流量
--	--	--	--	-------------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目竣工环境保护验收监测时点位布设情况一致。水泥生产线：厂区北面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门，厂区南面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门。

监测点位与项目竣工环境保护验收监测时点位布设情况一致。水泥生产线：厂区北面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门，厂区南面设置4个监测点位：1#大门、窑尾、窑头、2#大门。

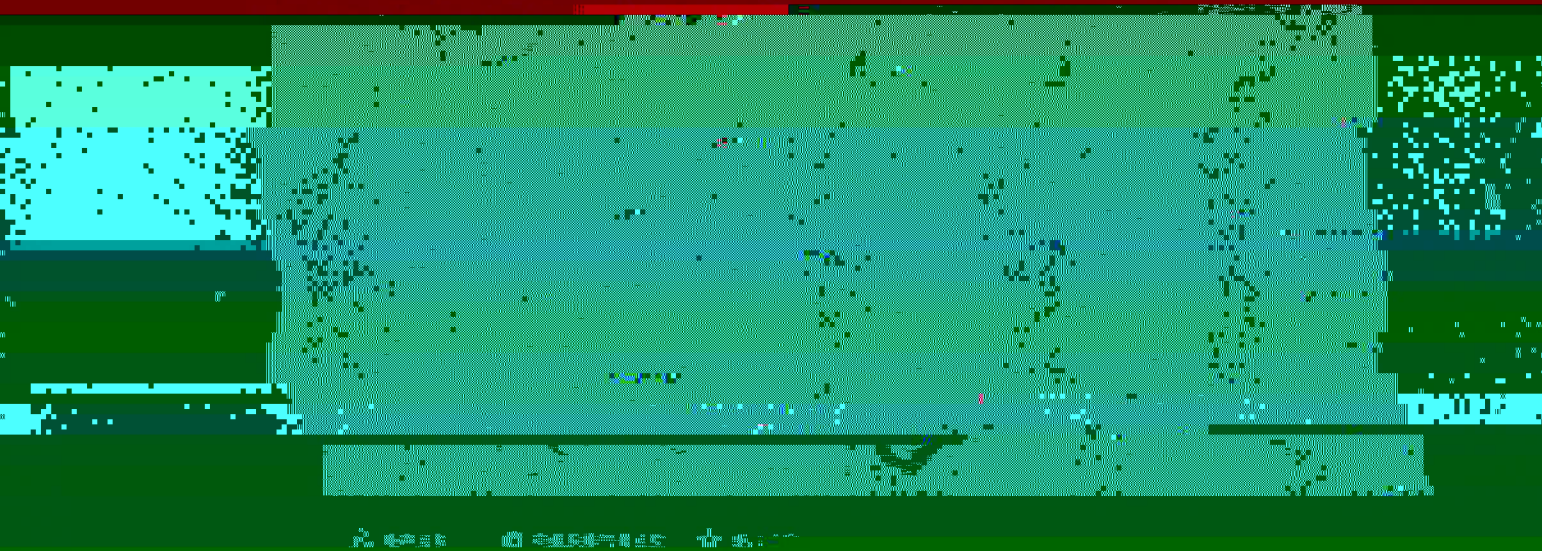

		准》(GB4915-2013)	放标准	
水泥磨	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)	季度,表 2 水泥窑排 放标准	<20mg/m3
煤磨	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)	季度,表 2 水泥窑排 放标准	<30mg/m3
均化库 顶	颗粒物	《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)	季度,表 2 水泥窑排 放标准	<20mg/m3

[illegible]

碎厂界	(GB16297-1996)	放标准
-----	----------------	-----

2、在线监测系统比对监测结果评价标准

表 10 参照 HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求

检测项目		考核指标
二氧化硫	准确度	排放浓度 $\geq 250 \mu\text{mol/mol}$ (715mg/m^3) 时, 相对准确度 $\leq 15\%$
		$50 \mu\text{mol/mol}$ (143mg/m^3) $\leq$ 排放浓度 $< 250 \mu\text{mol/mol}$ (715mg/m^3) 时, 绝对误差不超过 $\pm 20 \mu\text{mol/mol}$ (57mg/m^3)
氮氧化物	准确度	排放浓度 $\geq 20 \mu\text{mol/mol}$ (41mg/m^3) 时, 绝对误差不超过 $\pm 20 \mu\text{mol/mol}$ (41mg/m^3)
		$20 \mu\text{mol/mol}$ (41mg/m^3) $\leq$ 排放浓度 $< 50 \mu\text{mol/mol}$ (103mg/m^3) 时, 相对误差不超过 $\pm 30\%$
其它气态污染物	准确度	排放浓度 $< 20 \mu\text{mol/mol}$ (41mg/m^3) 时, 绝对误差不超过 $\pm 6 \mu\text{mol/mol}$ (12mg/m^3)
		相对准确度 $\leq 15\%$
氨气 CEMS	准确度	$> 5.0\%$ 时, 相对准确度 $\leq 15\%$ $\leq 5.0\%$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 1.0\%$
颗粒物 CEMS	准确度	$50 \text{mg/m}^3 \leq$ 排放浓度 $\leq 100 \text{mg/m}^3$ 时, 相对误差不超过 $\pm 25\%$ $20 \text{mg/m}^3 \leq$ 排放浓度 $< 50 \text{mg/m}^3$ 时, 绝对误差不超过 $\pm 10 \text{mg/m}^3$

Wiley | www.interscience.wiley.com

Abstract

[illegible]

点位名称

名称及代号

时段、级别

限值

时段	点位名称	名称及代号	时段、级别	限值
昼间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	昼间、一级标准	55dB(A)
夜间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	夜间、一级标准	45dB(A)
昼间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	昼间、二级标准	60dB(A)
夜间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	夜间、二级标准	50dB(A)
昼间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	昼间、三级标准	65dB(A)
夜间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	夜间、三级标准	55dB(A)
昼间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	昼间、四级标准	70dB(A)
夜间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	夜间、四级标准	60dB(A)
昼间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	昼间、五级标准	75dB(A)
夜间	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	噪声敏感建筑物户外噪声等效连续A声级	夜间、五级标准	65dB(A)

1. 厂界噪声等效连续A声级：昼间、夜间、一级标准、二级标准、三级标准、四级标准、五级标准
2. 厂界噪声等效连续A声级：昼间、夜间、一级标准、二级标准、三级标准、四级标准、五级标准

注：噪声限值

1. 噪声限值：昼间、夜间、一级标准、二级标准、三级标准、四级标准、五级标准
2. 噪声限值：昼间、夜间、一级标准、二级标准、三级标准、四级标准、五级标准
3. 噪声限值：昼间、夜间、一级标准、二级标准、三级标准、四级标准、五级标准

4、严格执行监测方案，认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

5、废气自动监测质量保证措施：按照《固定污染源废气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ75-2017）对自动监测设备进行校准与维护。

6、噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后校准。